


MEDVIE


Date du test: 30/10/2024 11:49:52
Durée: 3mn 36s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA Alpha cherif	
Date de naissance	20/08/1981
Age	43
Société	GPC
ID	24103011243952898

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

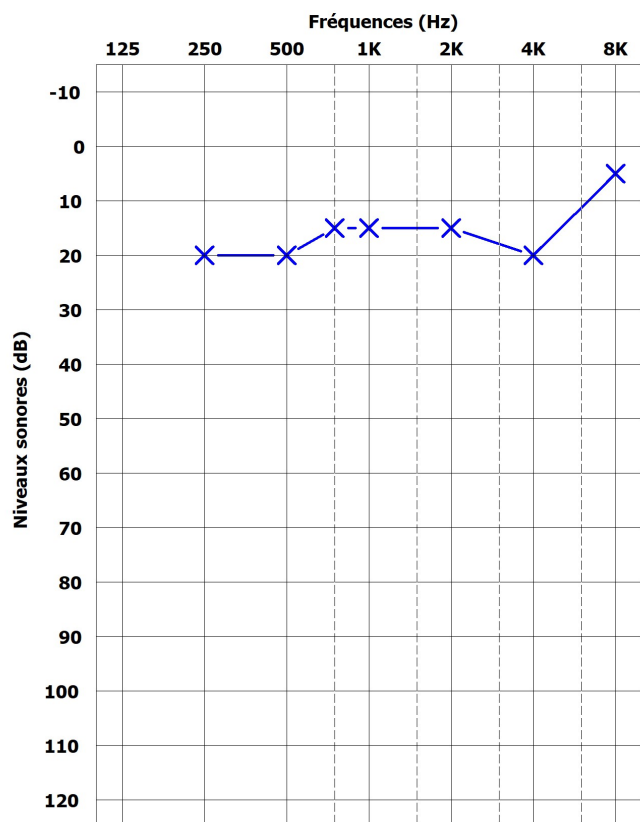

Oreille Gauche

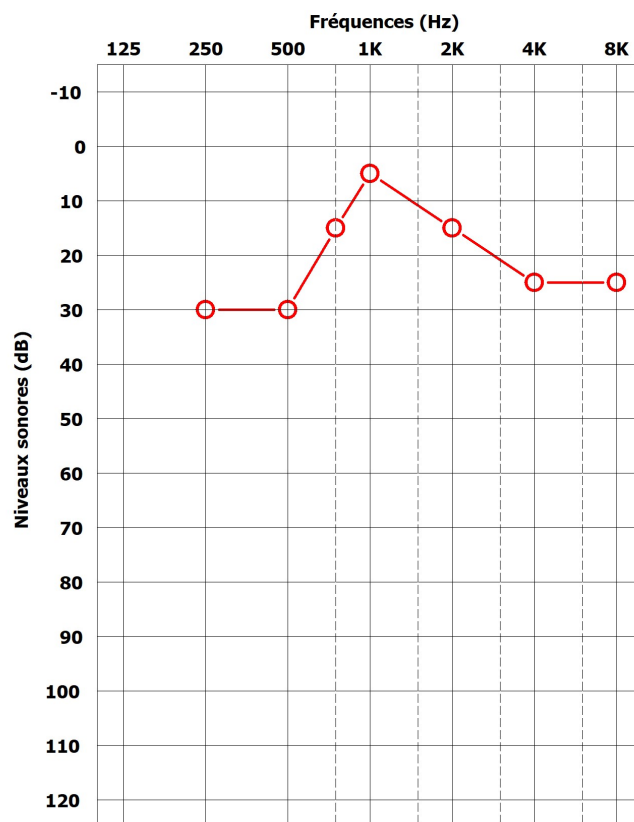

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	15	15		15		20		5
CA Droit		30	30	15	5		15		25		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes