


MEDVIE


Date du test: 03/04/2025 09:45:13

Durée: 5mn 42s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

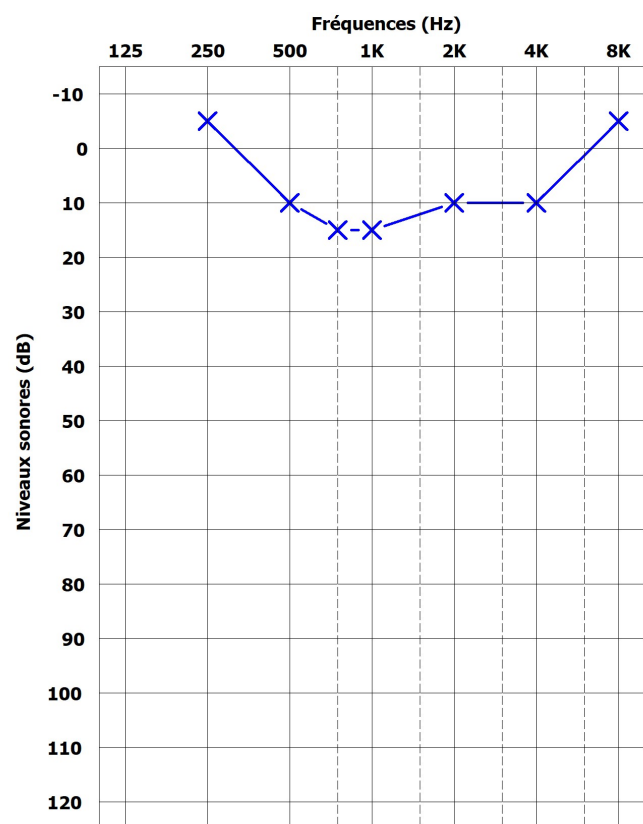

Oreille Gauche

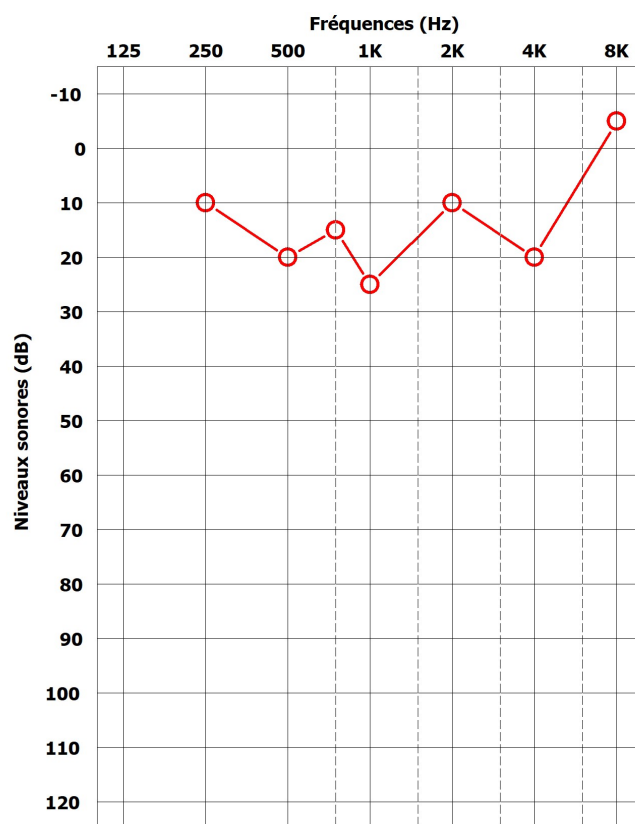

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	10	15	15		10		10		-5
CA Droit		10	20	15	25		10		20		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes

Données Patient	BERETE Amadou
Date de naissance	01/01/1989
Age	36
Société	GPC
ID	25040309413874148

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021