


MEDVIE


Date du test: 15/06/2024 16:46:48

Durée: 4mn 10s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

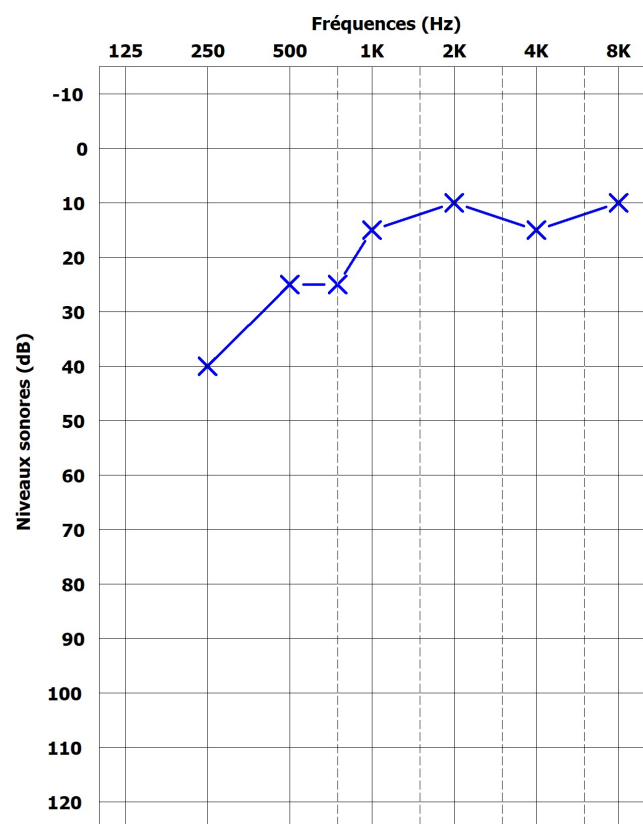

Oreille Gauche

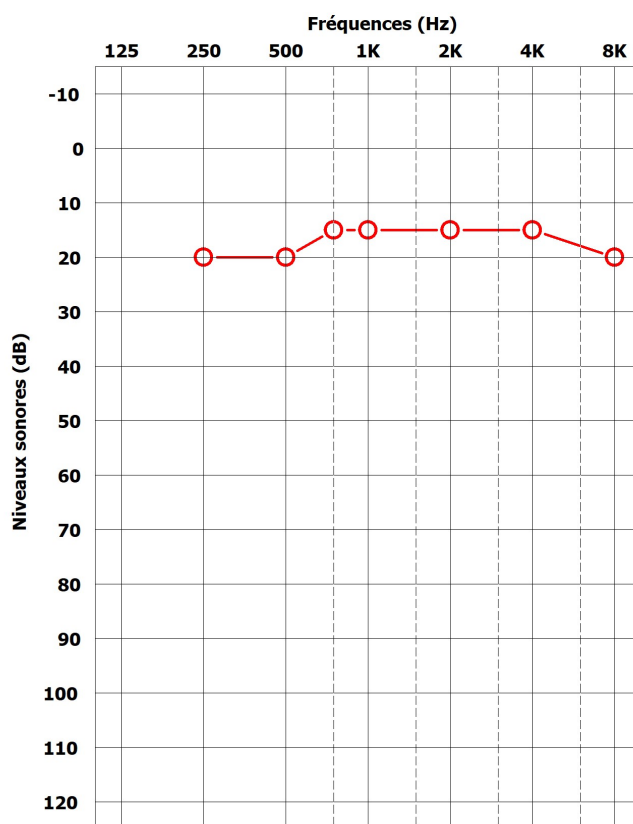

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		40	25	25	15		10		15		10
CA Droit		20	20	15	15		15		15		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes

Données Patient	MANE ABOUBACAR
Date de naissance	01/01/1992
Age	32
Société	GPC
ID	24061516435501702

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021