


MEDVIE


Date du test: 27/04/2024 11:00:27

Durée: 7mn 45s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

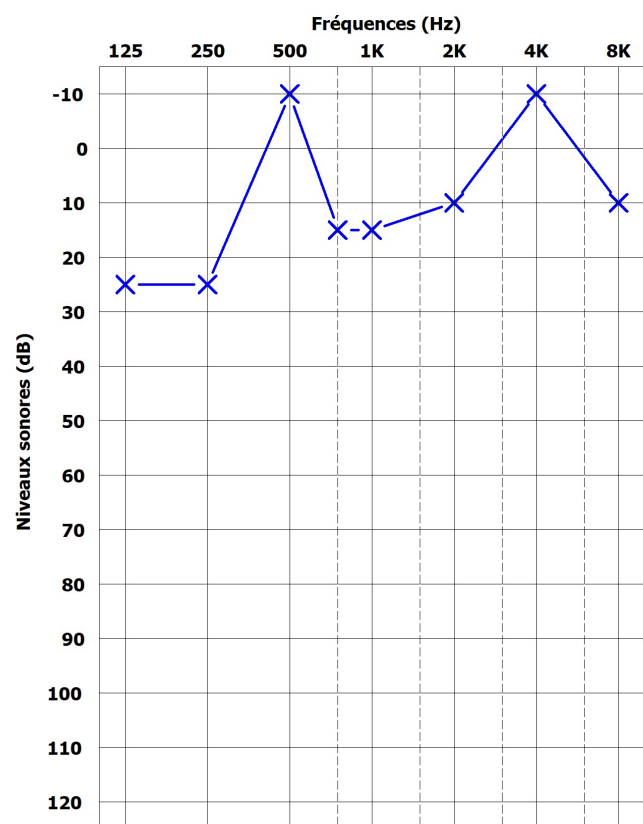

Oreille Gauche

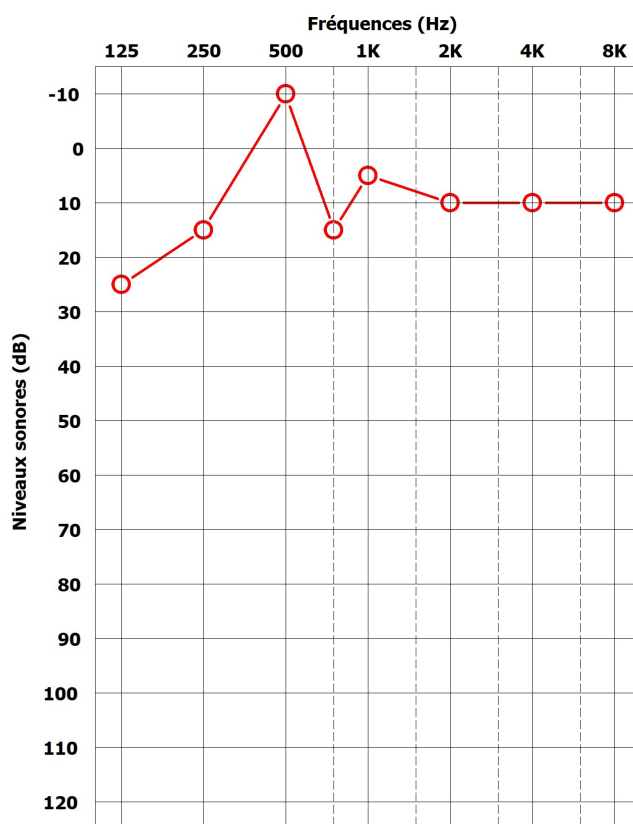

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	-10	15	15		10		-10		10
CA Droit	25	15	-10	15	5		10		10		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	1,3 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes

Données Patient	MBUMBA NDAKA YVES
Date de naissance	26/03/1987
Age	37
Société	GPC
ID	24042710230242638

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021