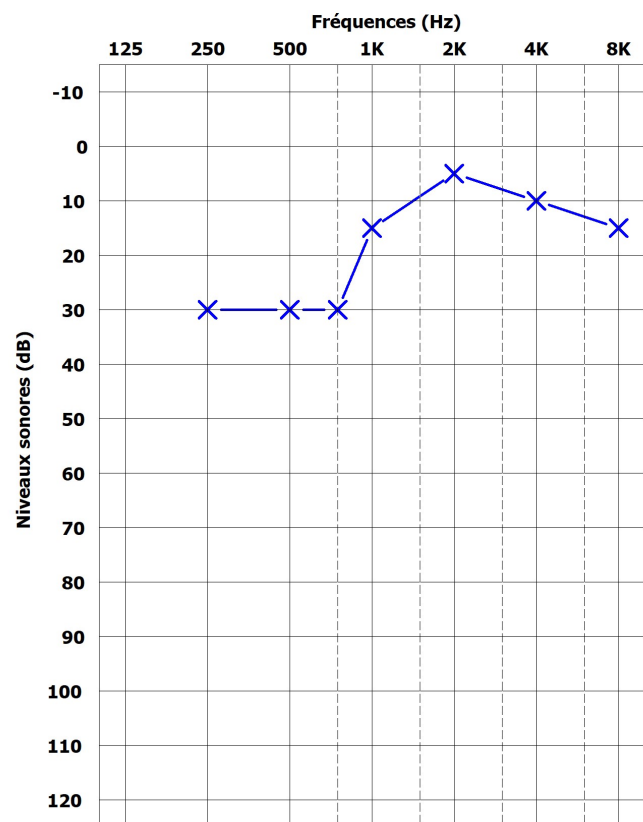



MEDVIE

Date du test: 18/06/2024 12:57:10

Durée: 3mn 43s

 Type test
 Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard


Oreille Gauche

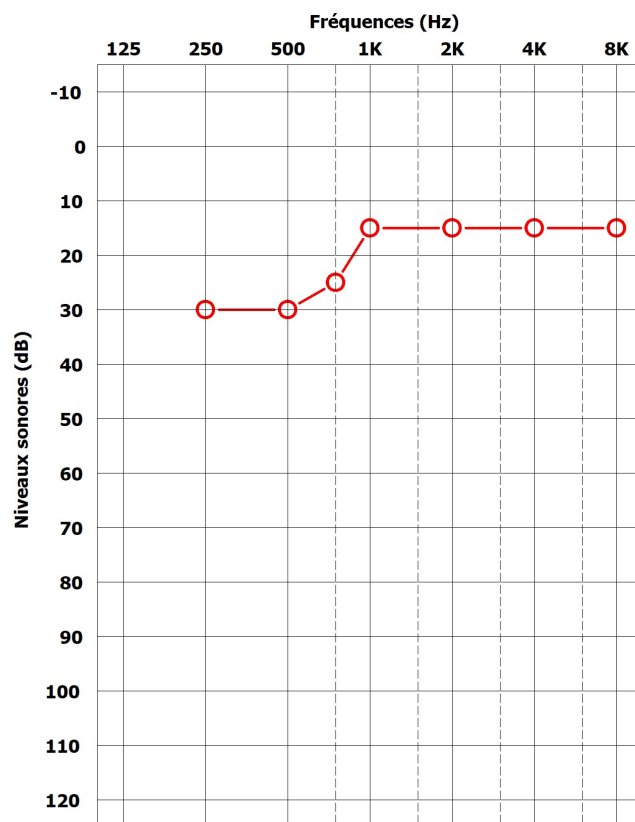

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	30	15		5		10		15
CA Droit		30	30	25	15		15		15		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes

Données Patient

SOUMAH BABARA

Date de naissance 01/01/1993

Age 31

Société GPC

ID 24061812542012649

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021