


MEDVIE


Date du test: 28/04/2025 11:27:43

Durée: 5mn 55s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

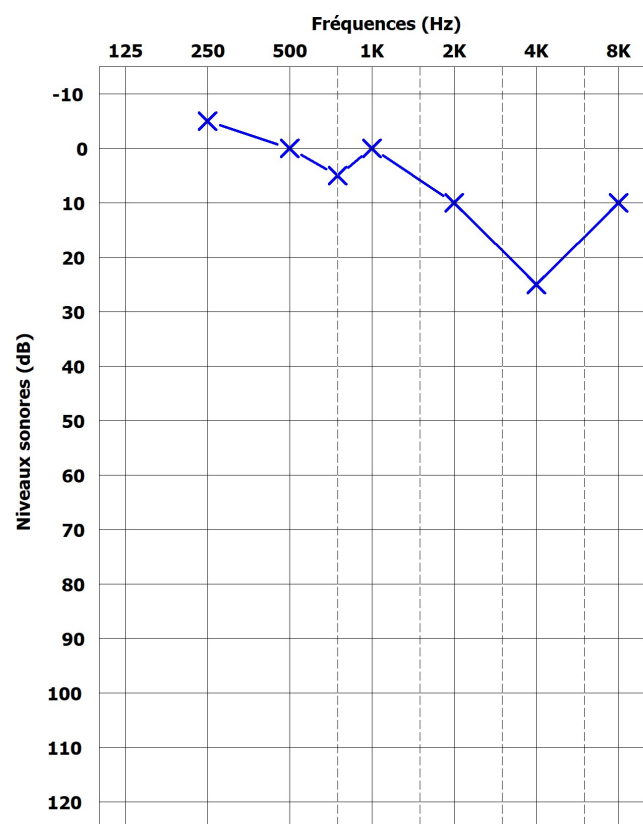

Oreille Gauche

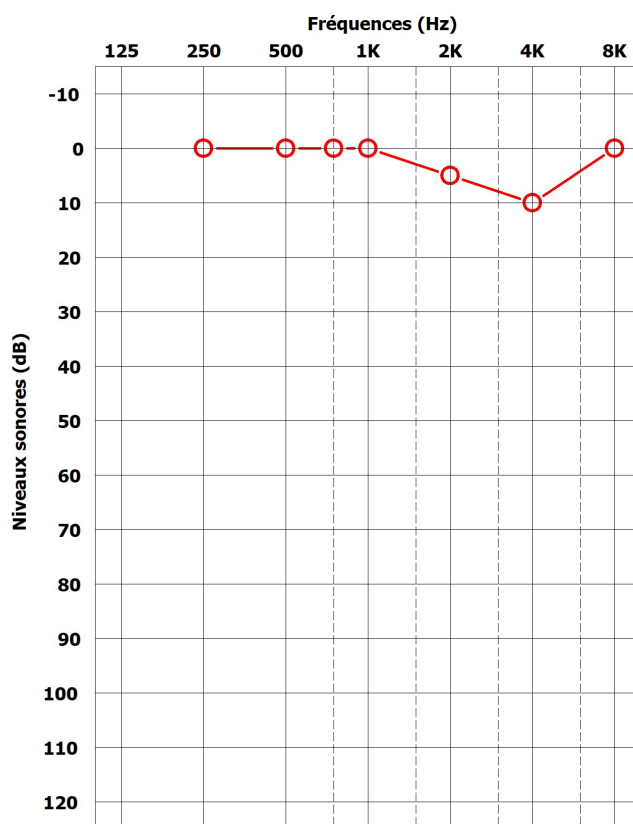

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	0	5	0		10		25		10
CA Droit		0	0	0	0		5		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA MALIK
Date de naissance	02/02/1987
Age	38
Société	GPC
ID	25042811252424366

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021