


MEDVIE


Date du test: 15/06/2024 18:20:44

Durée: 4mn 17s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

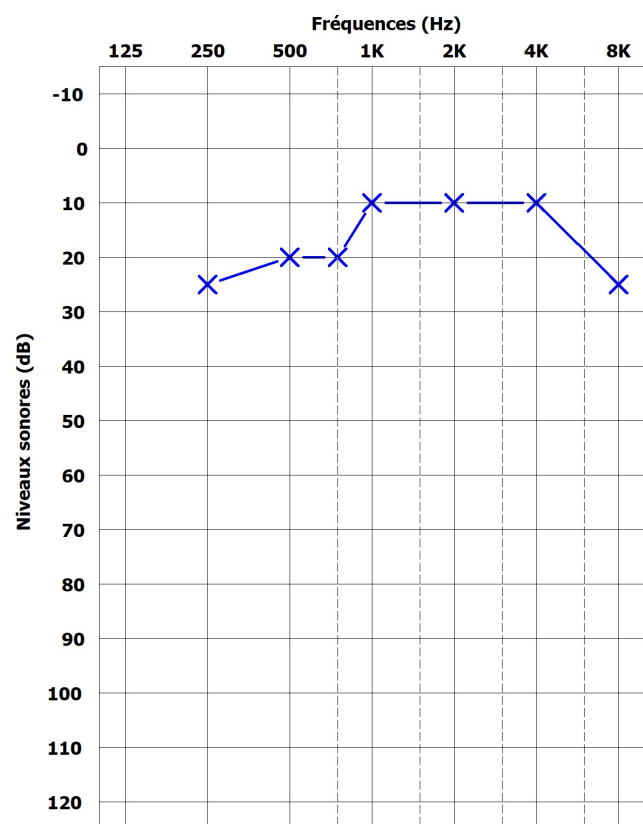

Oreille Gauche

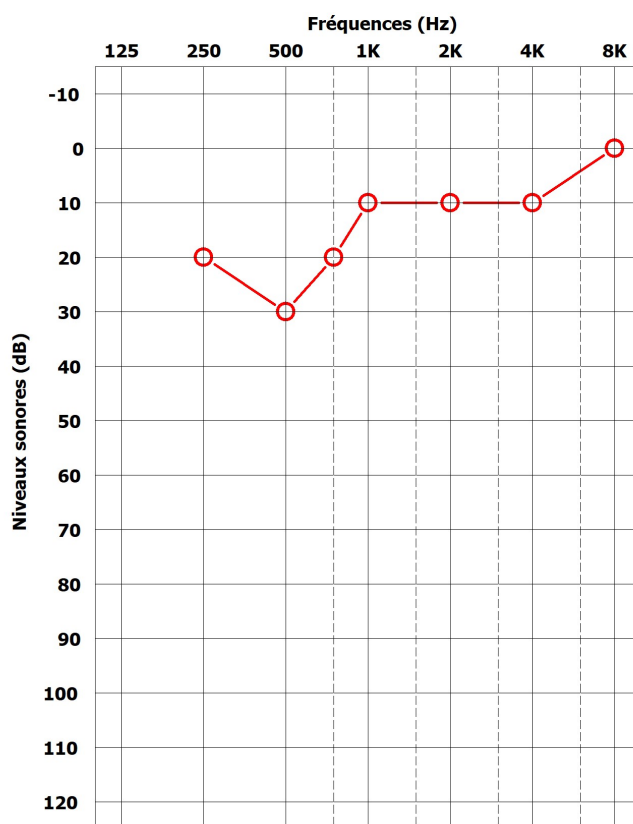

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	20	10		10		10		25
CA Droit		20	30	20	10		10		10		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes

Données Patient	BANGOURA MOHAMED
Date de naissance	01/01/1984
Age	40
Société	GPC
ID	24061518181222450

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021