


MEDVIE


Date du test: 18/04/2024 14:24:01

Durée: 12mn 49s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

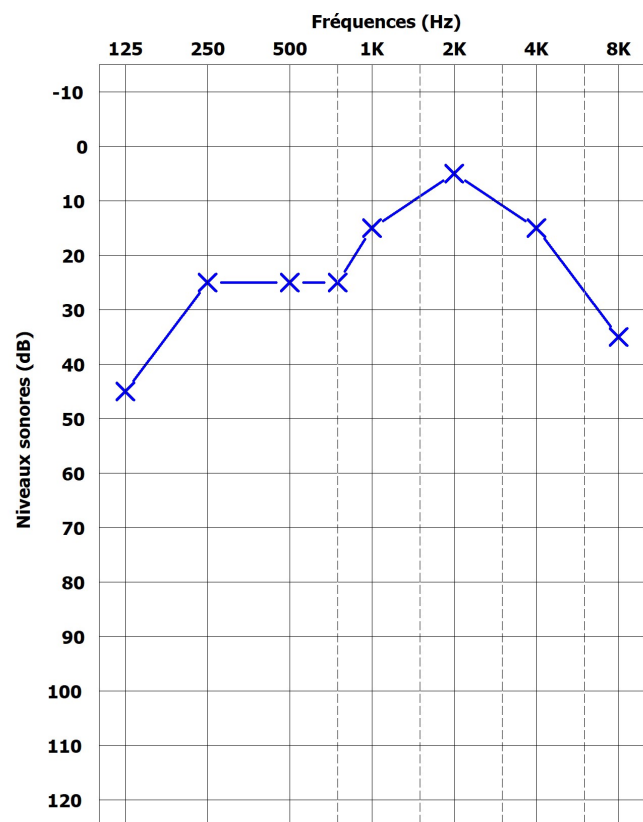

Oreille Gauche

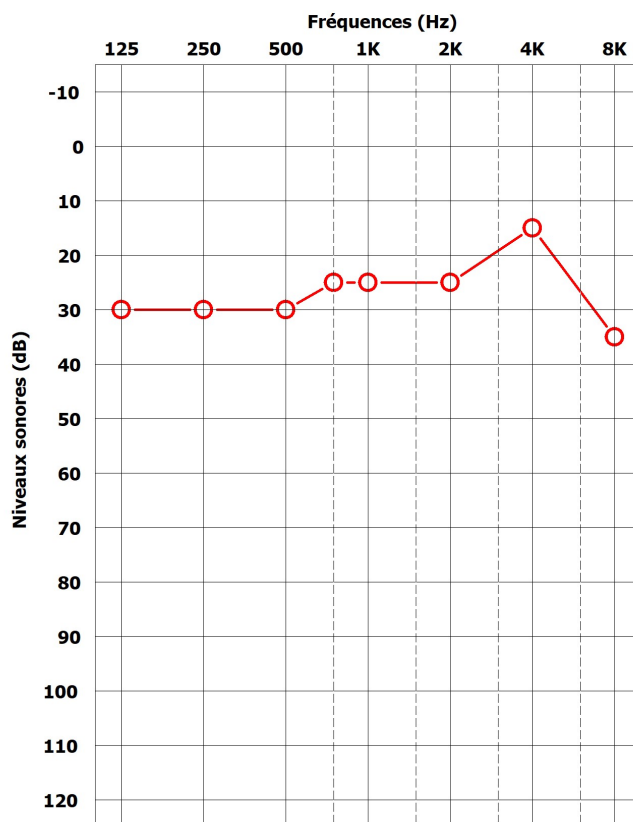

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	45	25	25	25	15		5		15		35
CA Droit	30	30	30	25	25		25		15		35

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes

Données Patient	KEÏTA MORY SOKO
Date de naissance	19/01/1972
Age	52
Société	GPC
ID	24041814213255045

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021