

MEDVIE


Date du test: 11/06/2025 09:17:57

Durée: 6mn 20s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BAH BOUBACAR TALIBE	
Date de naissance	10/02/1982
Age	43
Société	GPC
ID	25061109122534198

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

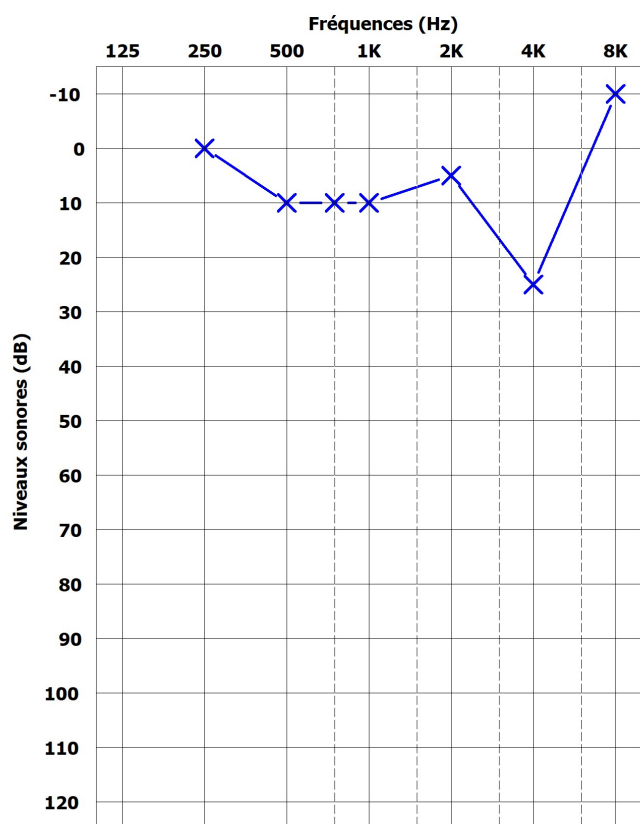

Oreille Gauche

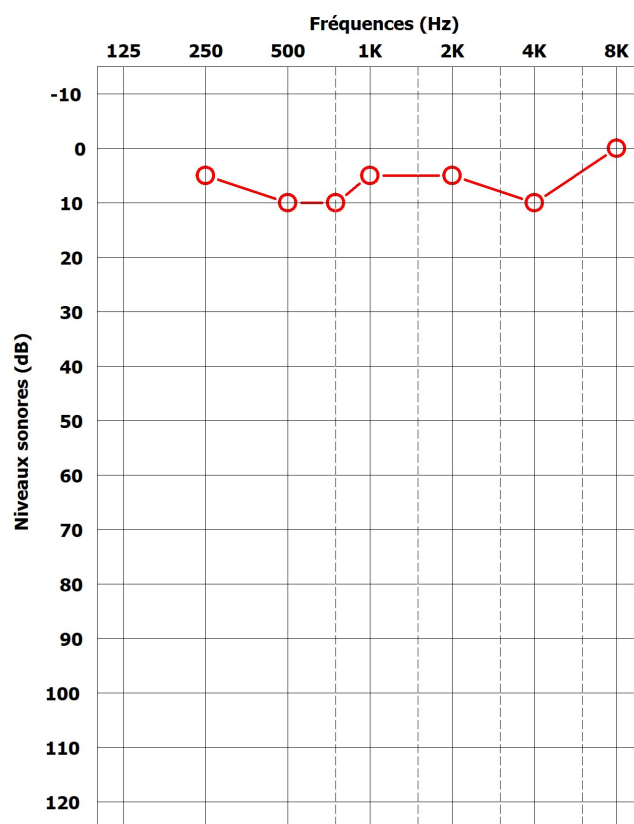

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	10	10	10		5		25		-10
CA Droit		5	10	10	5		5		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes