


MEDVIE


Date du test: 07/04/2025 11:43:38

Durée: 5mn 07s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

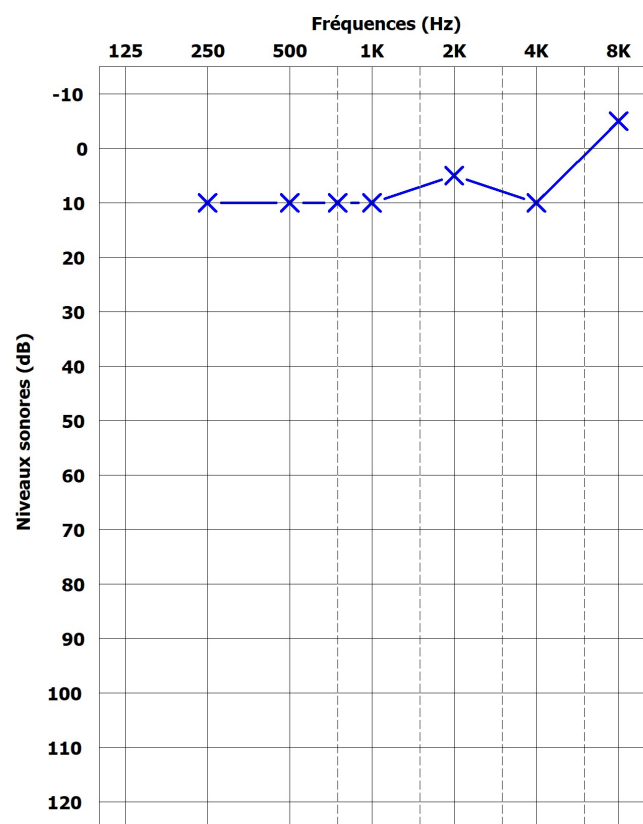

Oreille Gauche

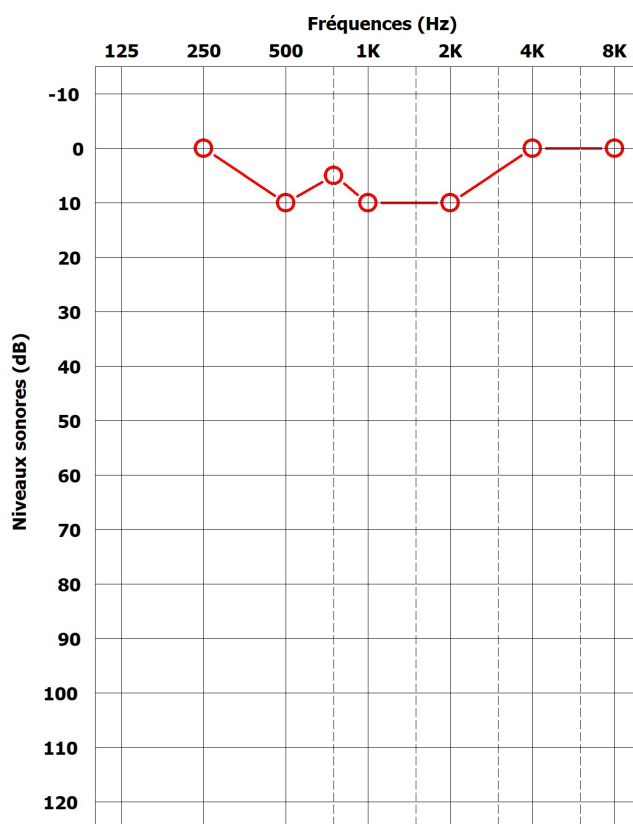

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	10	10		5		10		-5
CA Droit		0	10	5	10		10		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes

Données Patient	BAH ABDOUL AZIZ
Date de naissance	16/03/1993
Age	32
Société	GPC
ID	25040711410965459

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021