


MEDVIE


Date du test: 19/06/2024 13:26:12

Durée: 3mn 18s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

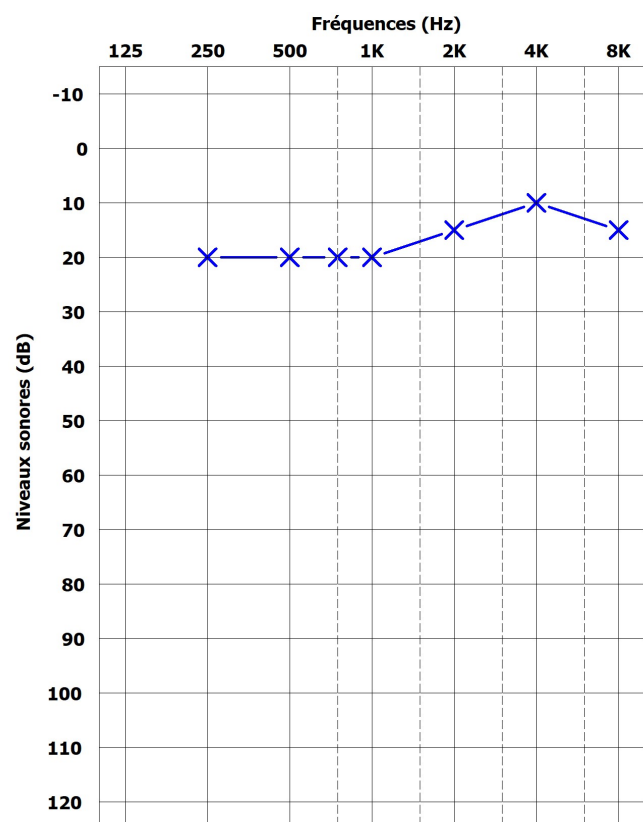

Oreille Gauche

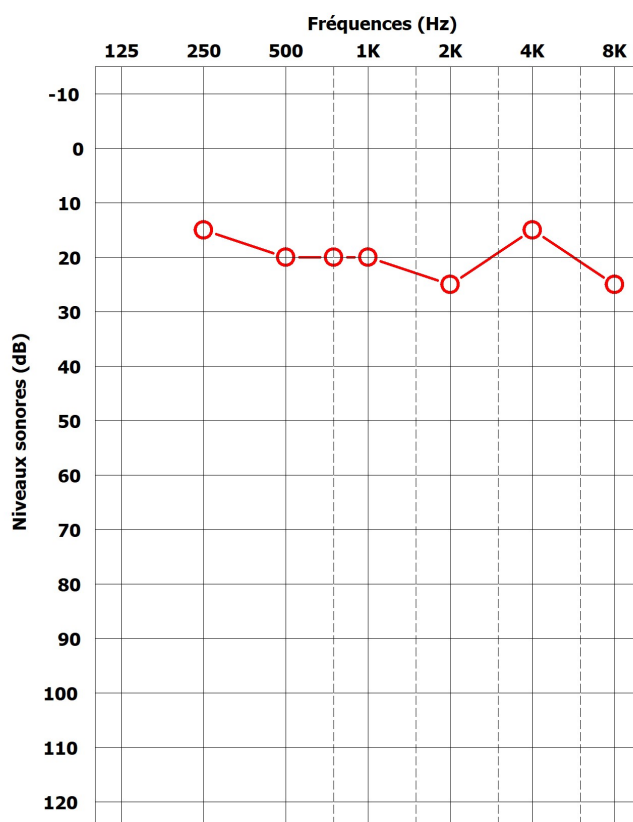

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	20	20		15		10		15
CA Droit		15	20	20	20		25		15		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes

Données Patient	DIALLO IBRAHIMA TELLY
Date de naissance	12/07/1979
Age	44
Société	GPC
ID	24061913230136887

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021