

MED VIE


Date du test: 15/06/2024 20:41:16

Durée: 4mn 51s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SYLLA SEKOU DJIBRIL	
Date de naissance	01/01/1983
Age	41
Société	GPC
ID	24061520390572514

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

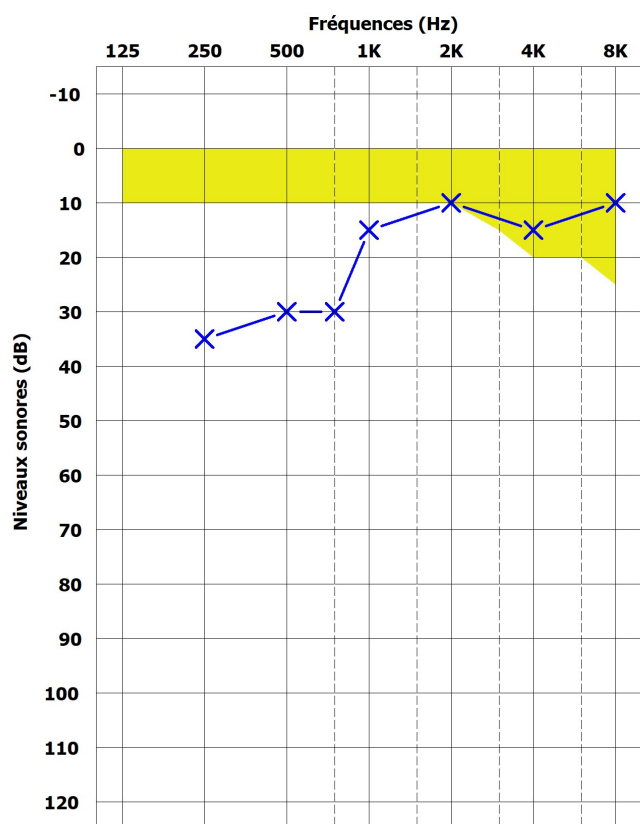

Oreille Gauche

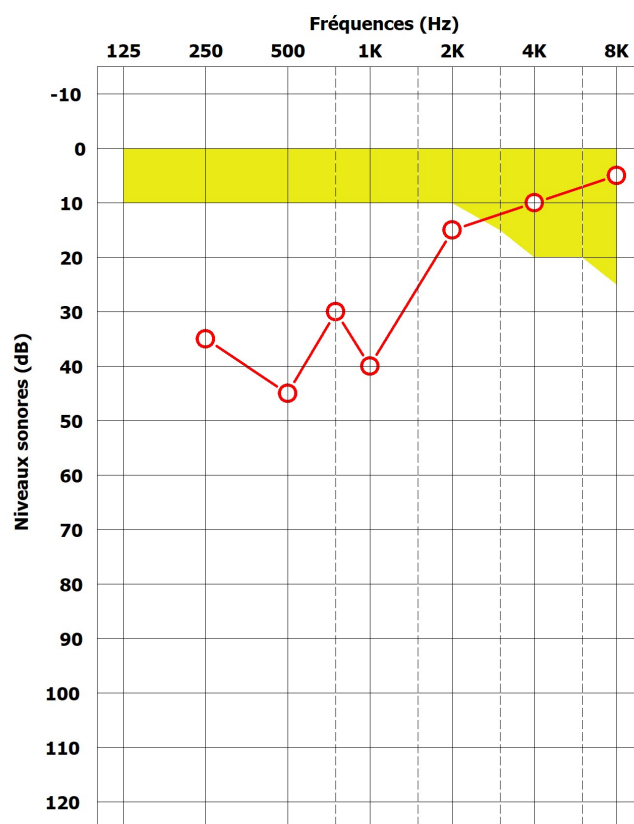

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	30	30	15		10		15		10
CA Droit		35	45	30	40		15		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	27,5 dB	---

Notes