


MEDVIE


Date du test: 19/06/2025 10:48:04

Durée: 5mn 16s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

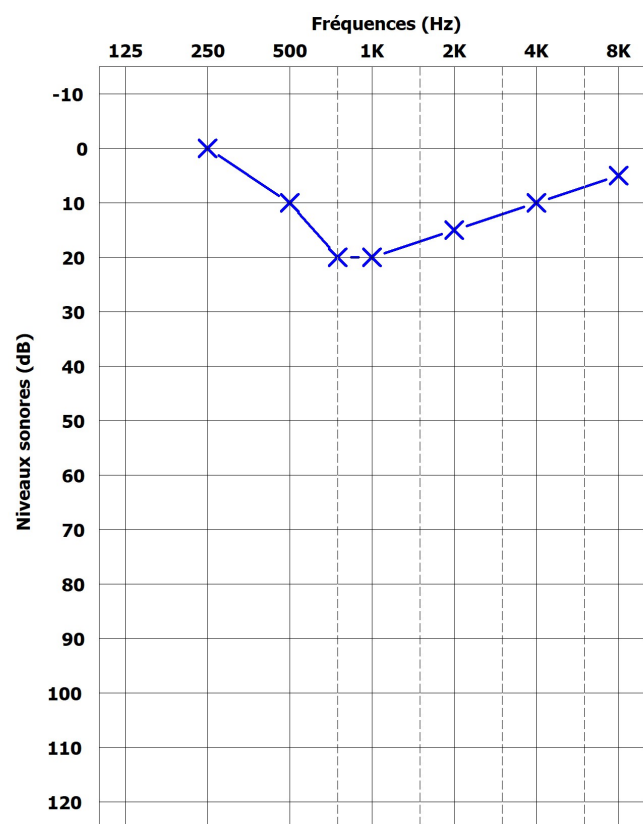

Oreille Gauche

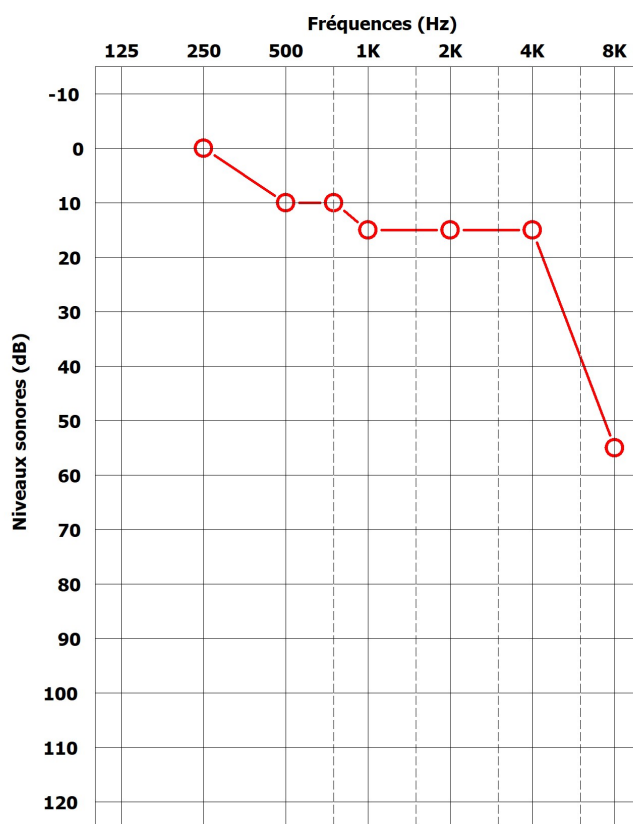

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	10	20	20		15		10		5
CA Droit		0	10	10	15		15		15		55

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes

Données Patient	SOW OUSMANE SAIDOU
Date de naissance	11/11/1982
Age	42
Société	GPC
ID	25061910451519633

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021