


MEDVIE


Date du test: 18/06/2024 15:01:19

Durée: 4mn 15s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

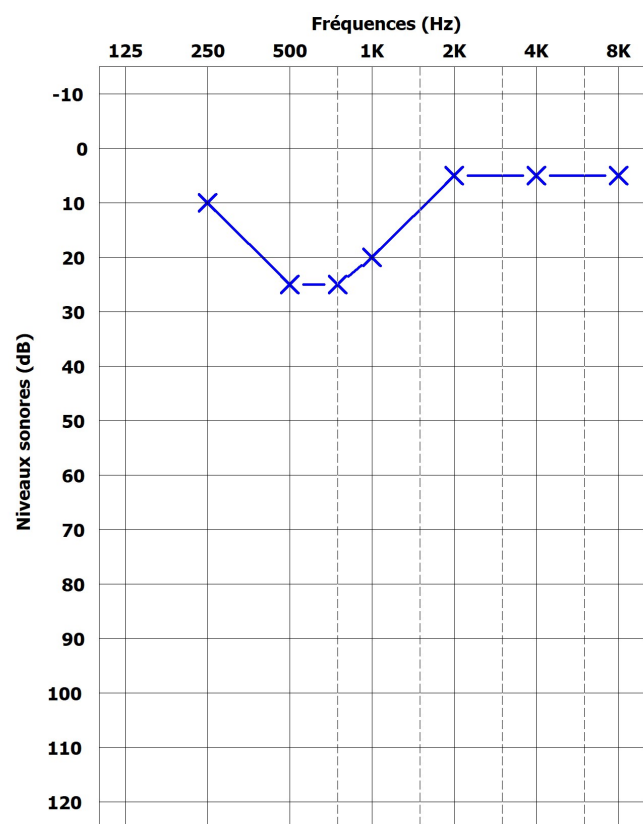

Oreille Gauche

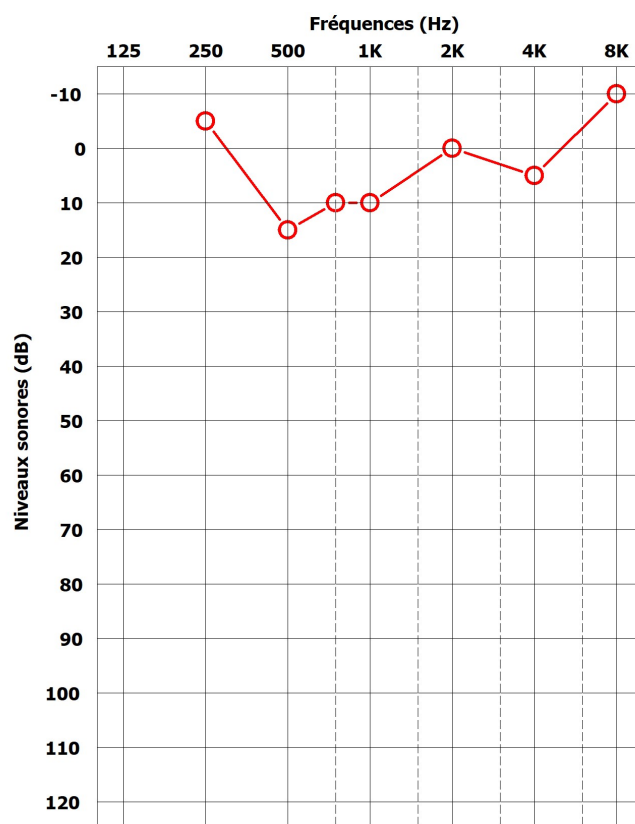

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	25	20		5		5		5
CA Droit		-5	15	10	10		0		5		-10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes

Données Patient	KABA ABDOULAYE
Date de naissance	17/08/1990
Age	33
Société	GPC
ID	24061814560916718

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021