

MEDVIE

Date du test: 31/01/2025 14:22:50

Durée: 5mn 46s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

KALIVOGUI TANOU

Date de naissance 30/09/1984

Age 40

Société GPC


ID 25013114192064610

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

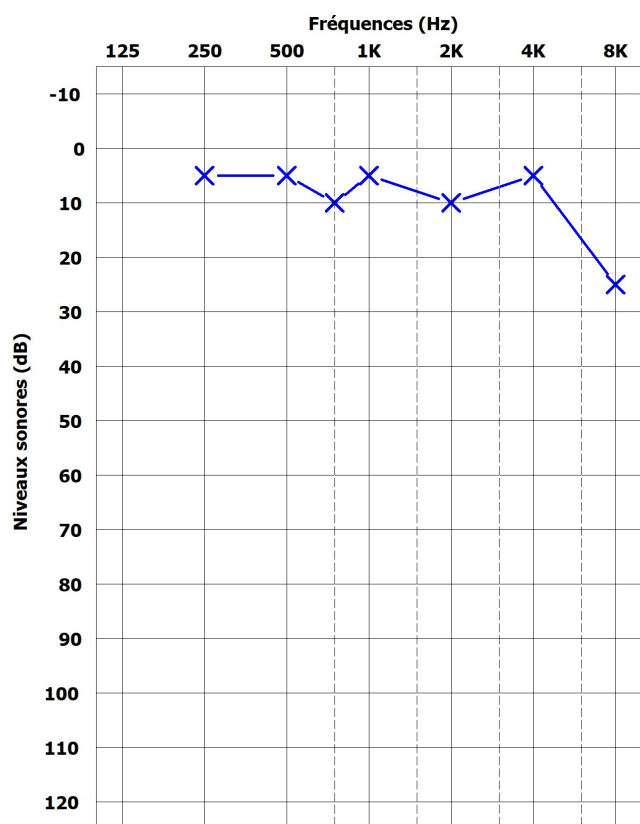

Oreille Gauche

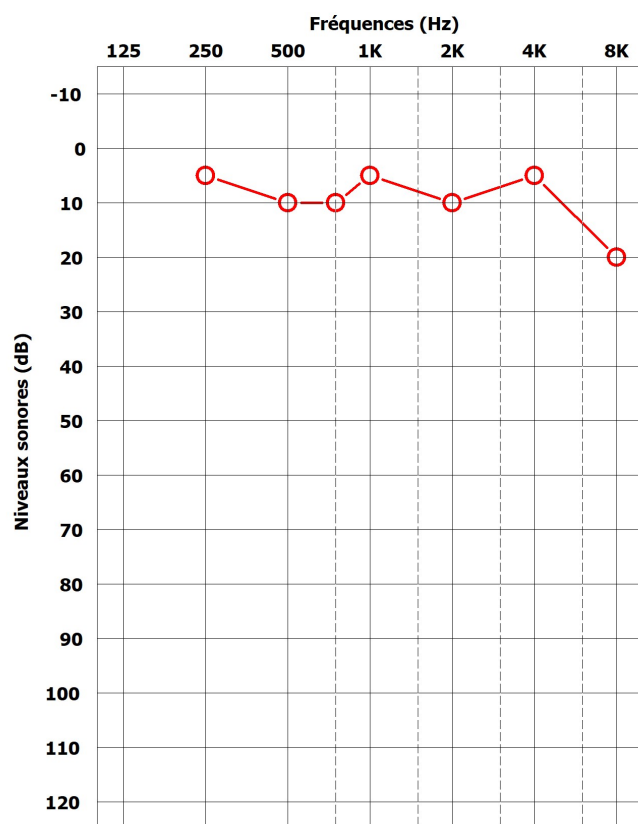

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	5	10	5		10		5		25
CA Droit		5	10	10	5		10		5		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes