



Données Patient	
SANE MAMADOU SALIOU	
Date de naissance	01/07/1990
Age	33
Société	MV/GPC/113
ID	24031213062283106

Date du test: 12/03/2024 13:28:56
Durée: 7mn 32s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

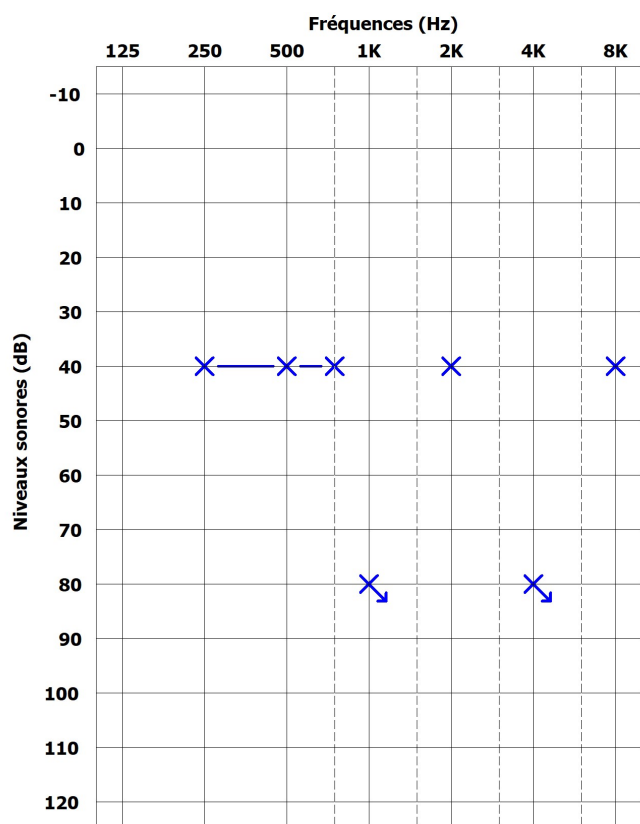

Oreille Gauche

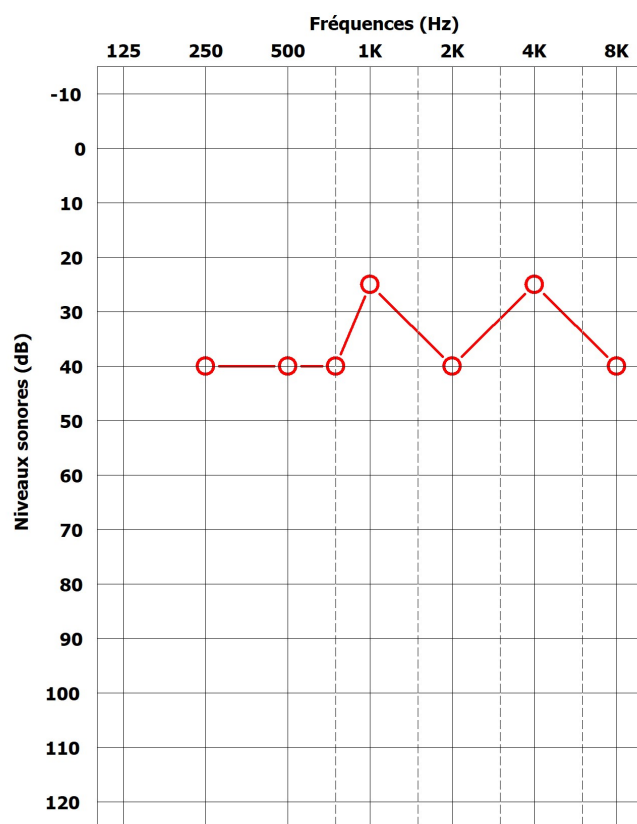

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		40	40	40	(80)		40		(80)		40
CA Droit		40	40	40	25		40		25		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	---	---
CA Droit	32,5 dB	---

Notes