


MEDVIE


Date du test: 28/04/2025 10:18:51

Durée: 4mn 57s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

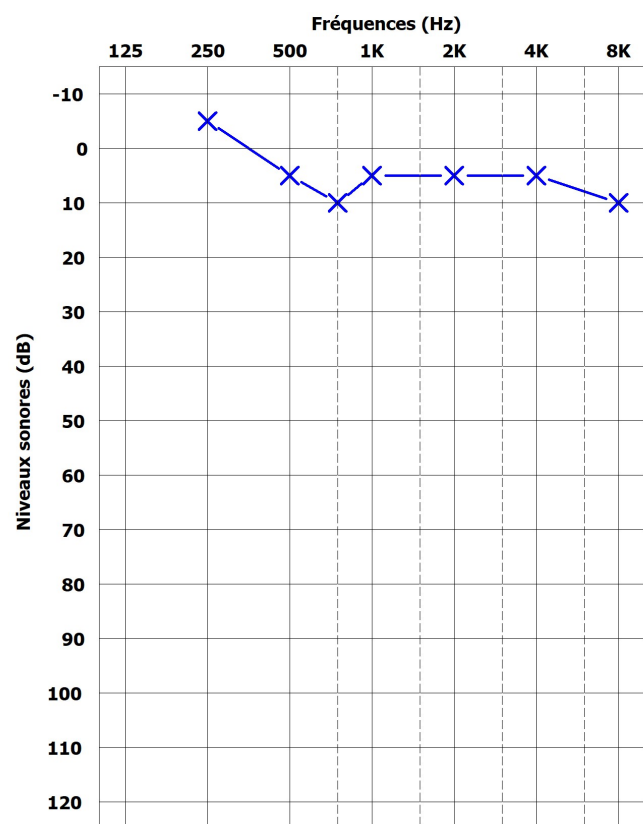

Oreille Gauche

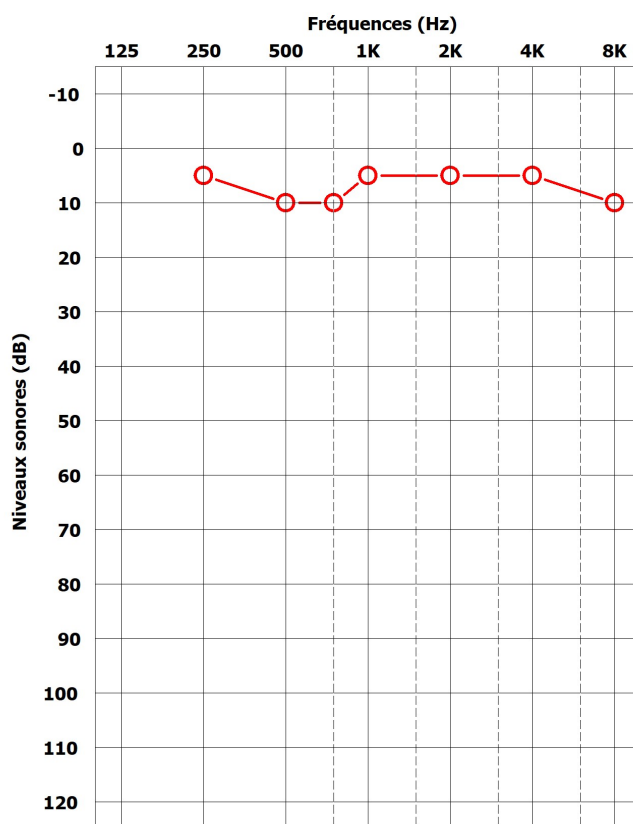

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	5	10	5		5		5		10
CA Droit		5	10	10	5		5		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient

DIOP MAMADOU
MAI ΔΗΗΟ

Date de naissance

21/03/1993

Age

32

Société

GPC

ID

25042810153857225

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021