


MED VIE


Date du test: 01/07/2024 11:30:55
Durée: 4mn 56s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIAWARA ABOU	
Date de naissance	01/01/1984
Age	40
Société	GPC
ID	24070111275646063

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

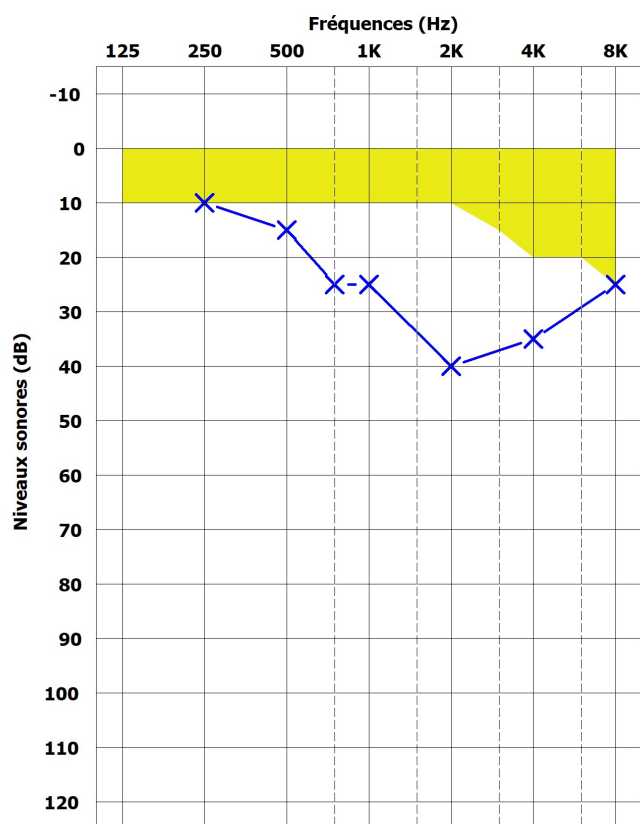

Oreille Gauche

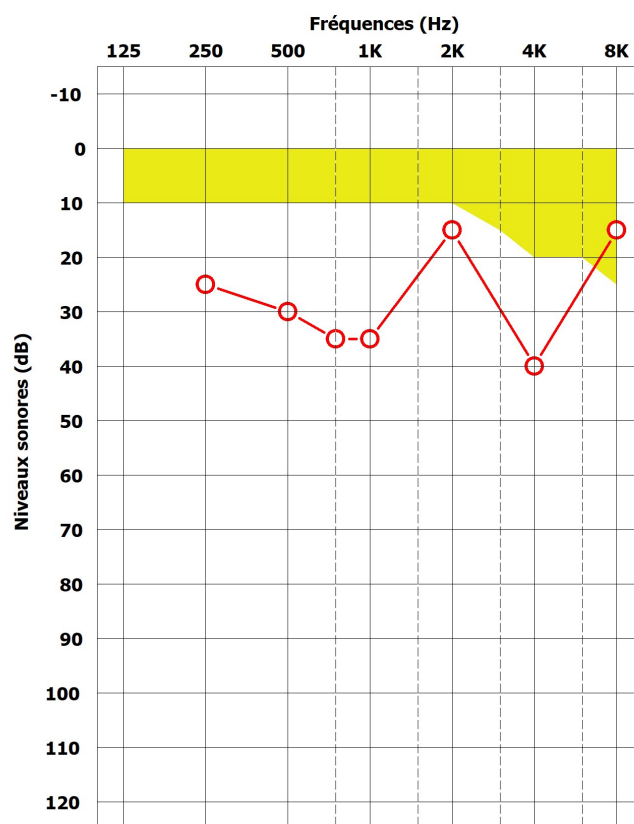

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	25	25		40		35		25
CA Droit		25	30	35	35		15		40		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	30,0 dB	---

Notes