


MEDVIE


Date du test: 15/06/2024 13:48:48

Durée: 4mn 25s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

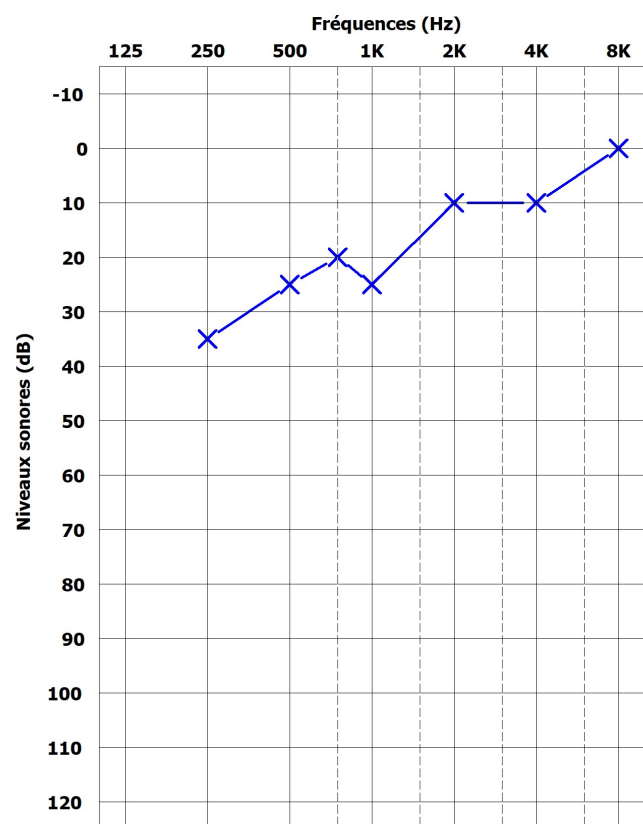

Oreille Gauche

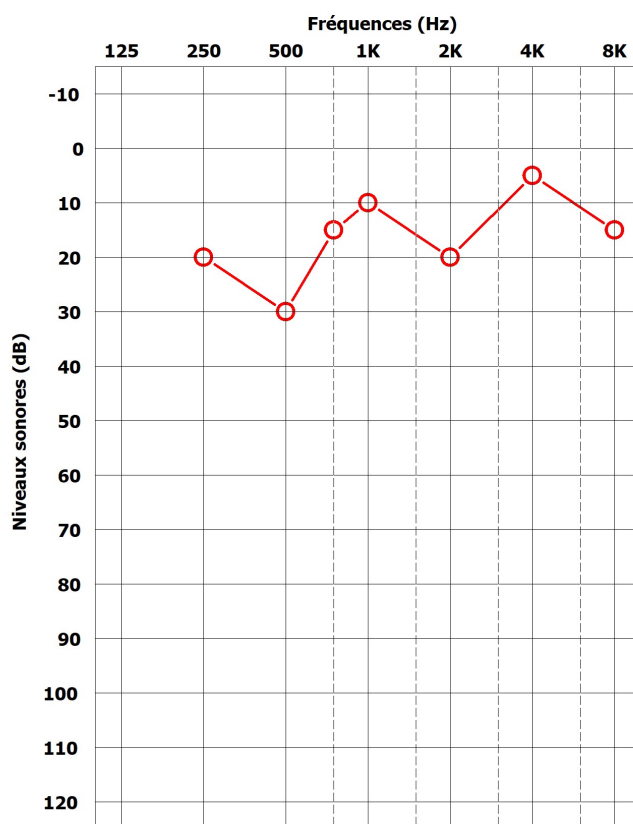

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	25	20	25		10		10		0
CA Droit		20	30	15	10		20		5		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes

Données Patient	BAH MAMADOU FALILOU
Date de naissance	09/05/1975
Age	49
Société	WELHY
ID	24061513460795828

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021