


MEDVIE


Date du test: 03/06/2024 12:35:25

Durée: 6mn 04s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

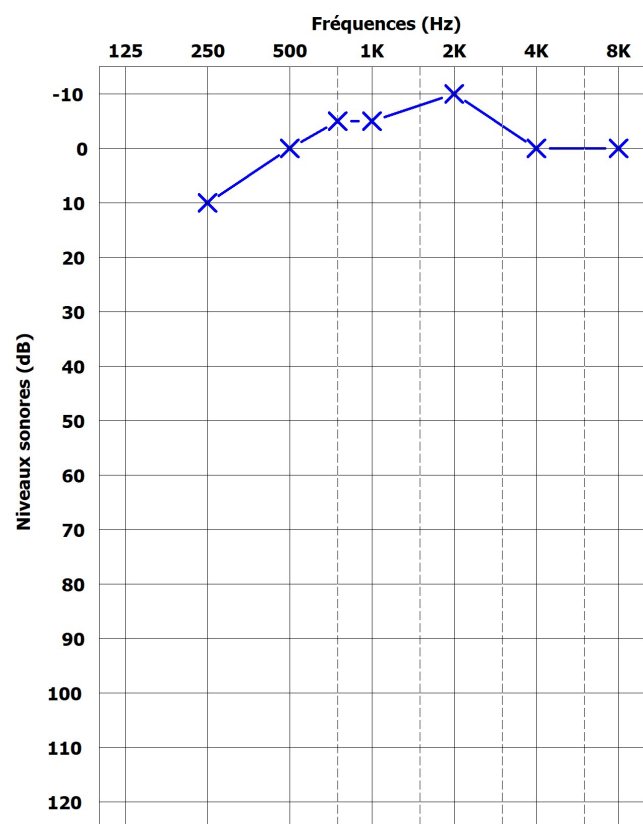

Oreille Gauche

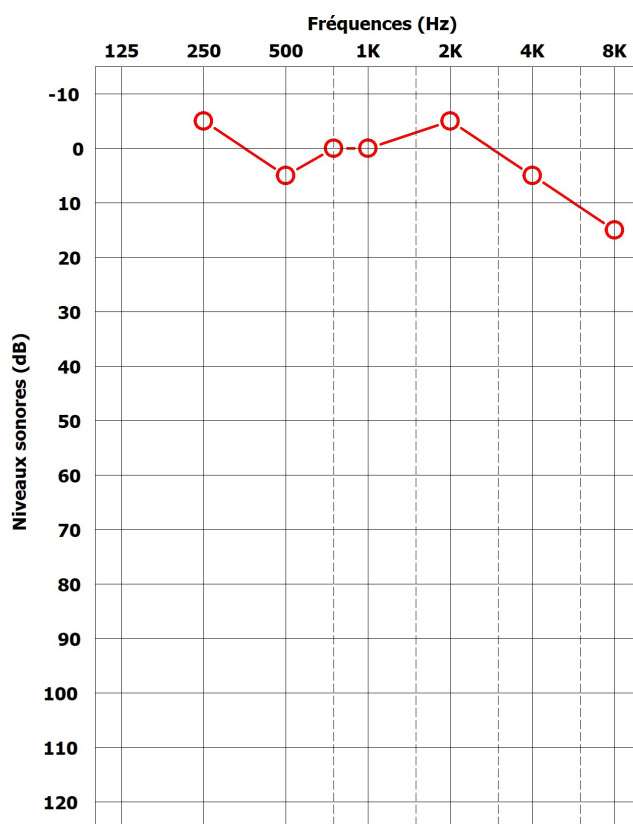

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	0	-5	-5		-10		0		0
CA Droit		-5	5	0	0		-5		5		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-3,8 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes

Données Patient	KENANI ABDENOUR
Date de naissance	22/08/1984
Age	39
Société	WELHY
ID	24060312311775184

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021