


MEDVIE


Date du test: 04/03/2024 18:13:38

Durée: 2mn 45s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

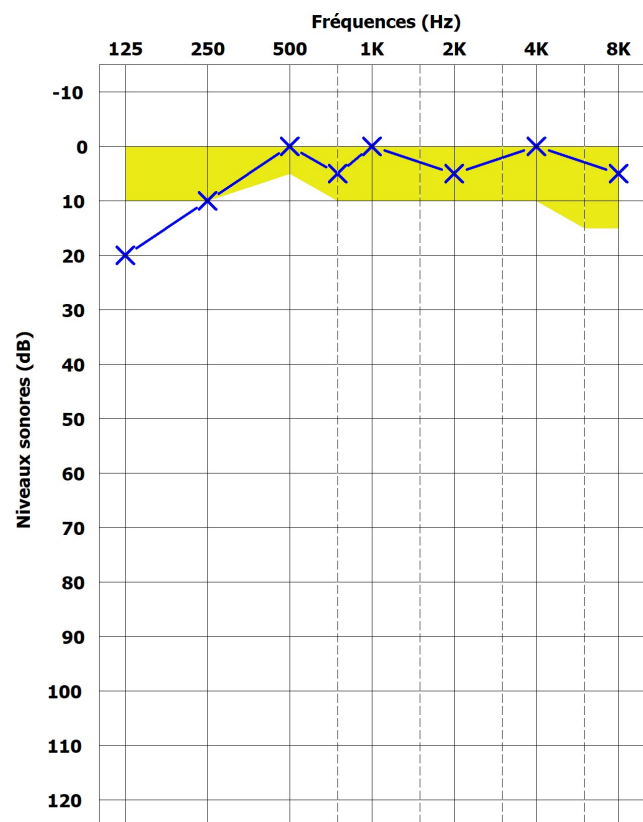

Oreille Gauche

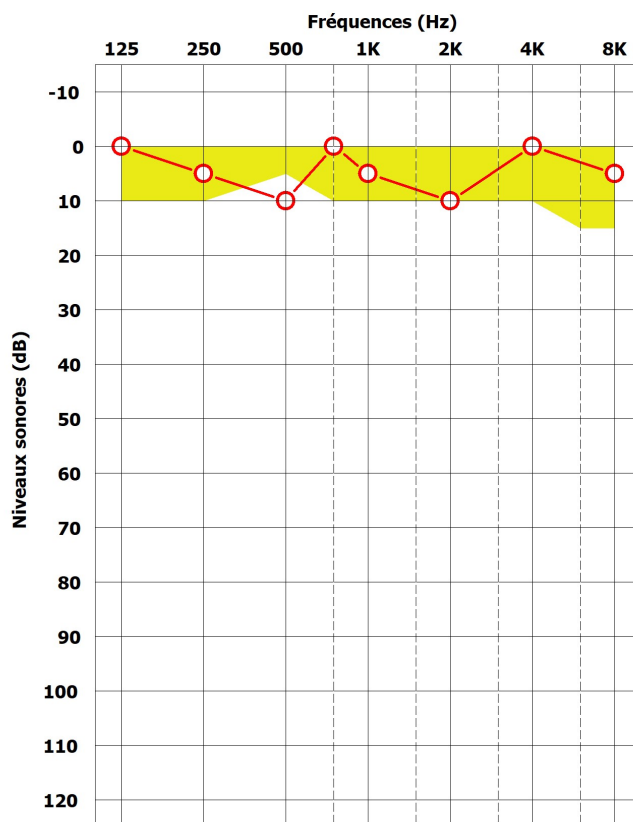

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	10	0	5	0		5		0		5
CA Droit	0	5	10	0	5		10		0		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	1,3 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA MORY
Date de naissance	07/04/1992
Age	31
Société	WELHY
ID	24030418093386576

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021