


MEDVIE

Date du test: 28/02/2024 12:33:12

Durée: 6mn 27s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

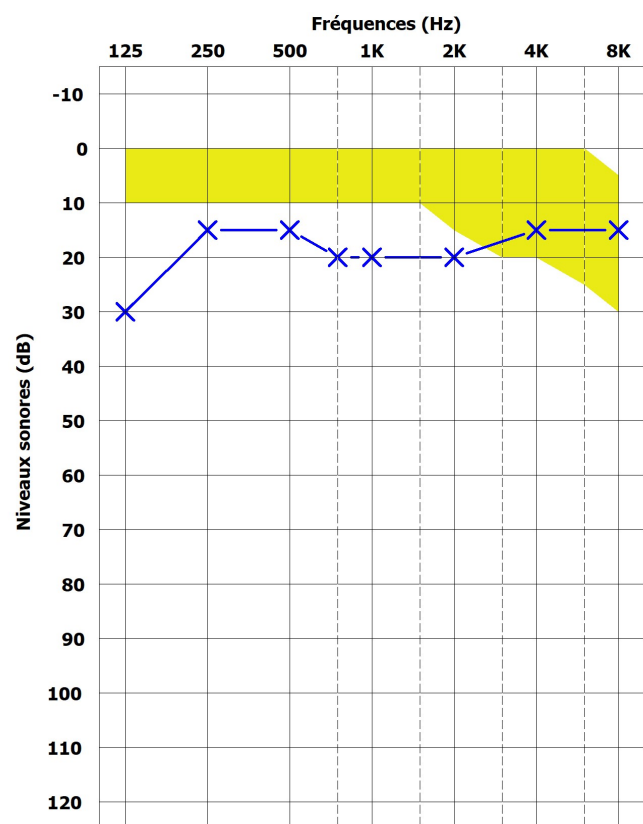

Oreille Gauche

| Données Patient   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
|                   | <b>FUFANA</b><br><b>ARDNIIRAHAMANE</b> |
| Date de naissance | 01/01/1980                             |
| Age               | 44                                     |
| Société           | WELHY                                  |
| ID                | 24022812272022439                      |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

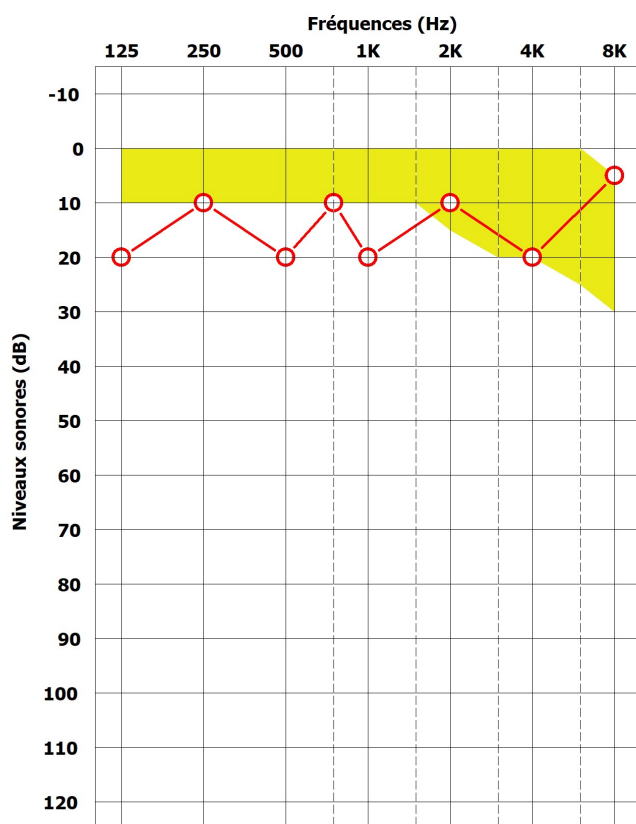

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 30  | 15  | 15  | 20  | 20 |     | 20 |    | 15 |    | 15 |
| CA Droit  | 20  | 10  | 20  | 10  | 20 |     | 10 |    | 20 |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 17,5 dB | --- |
| CA Droit        | 17,5 dB | --- |

Notes