

MED VIE


Date du test: 15/07/2024 11:47:16

Durée: 4mn 24s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIAKITE ALSENY	
Date de naissance	01/05/1976
Age	48
Société	WELHY CIS
ID	24071511443227194

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

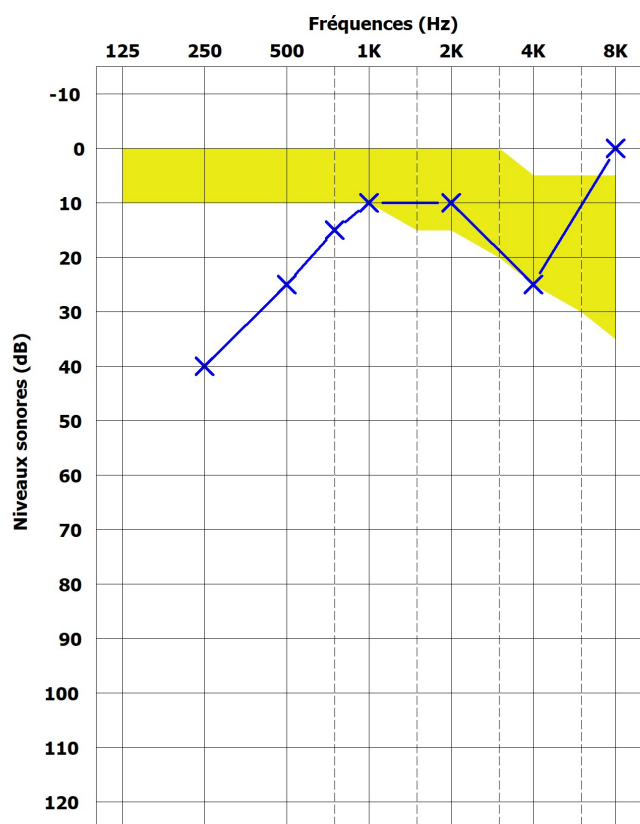

Oreille Gauche

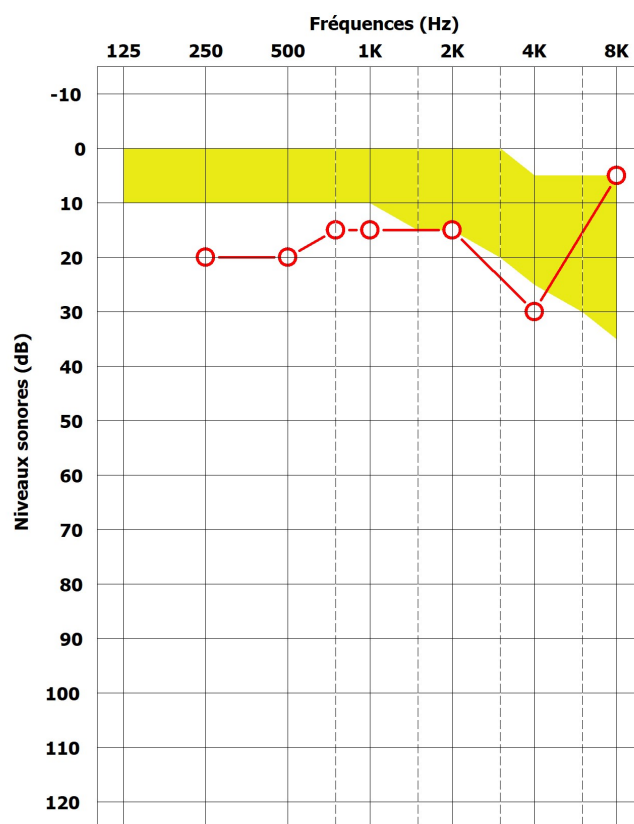

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		40	25	15	10		10		25		0
CA Droit		20	20	15	15		15		30		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes