


MEDVIE


Date du test: 19/08/2024 13:05:50

Durée: 2mn 56s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

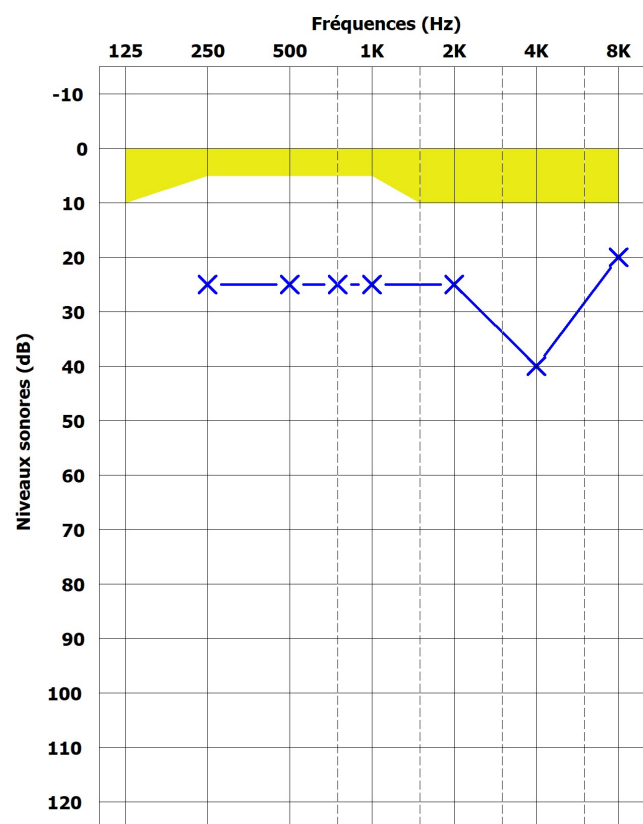

Oreille Gauche

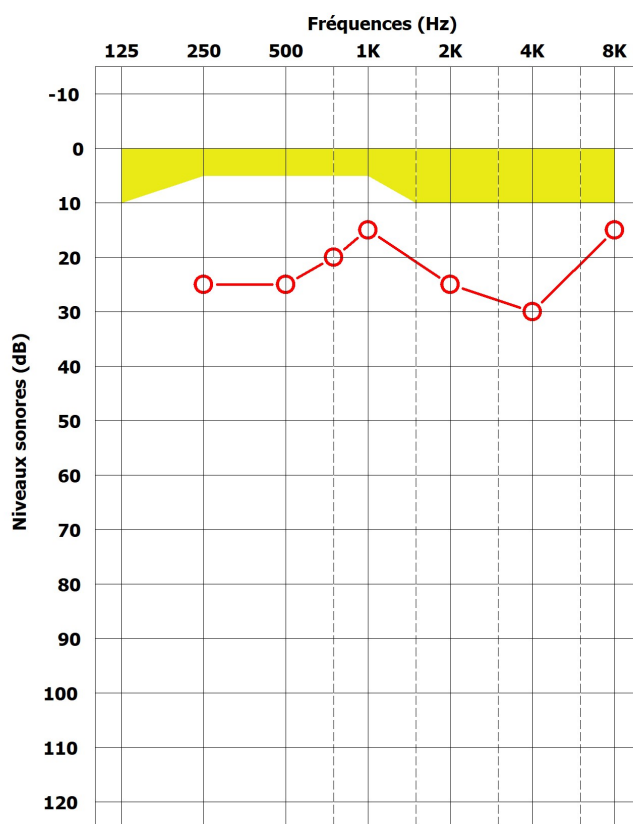

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	25	25		25		40		20
CA Droit		25	25	20	15		25		30		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes

Données Patient	BANGOURA MAMADOU GANDU
Date de naissance	31/12/1995
Age	28
Société	WELHY
ID	24081913024916357

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021