


MEDVIE


Date du test: 20/06/2024 11:49:01

Durée: 4mn 20s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

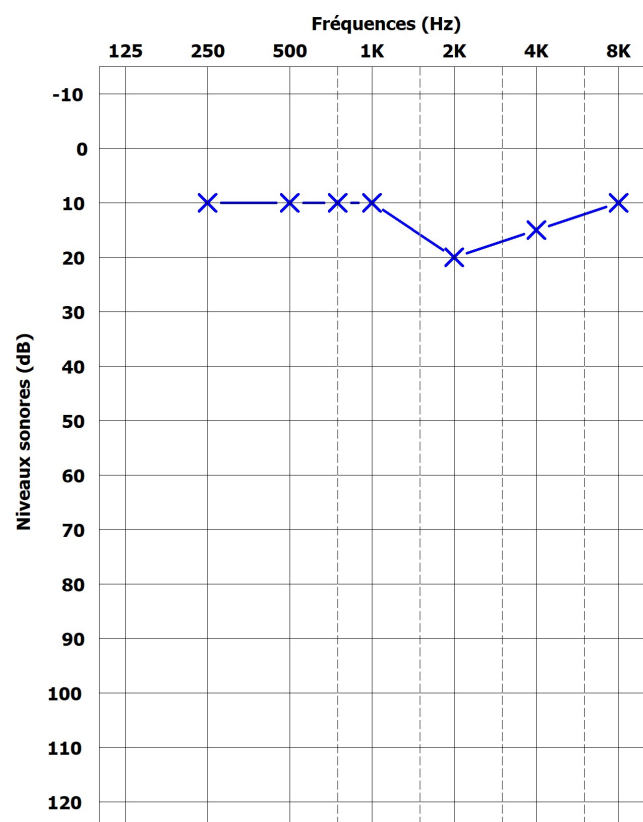

Oreille Gauche

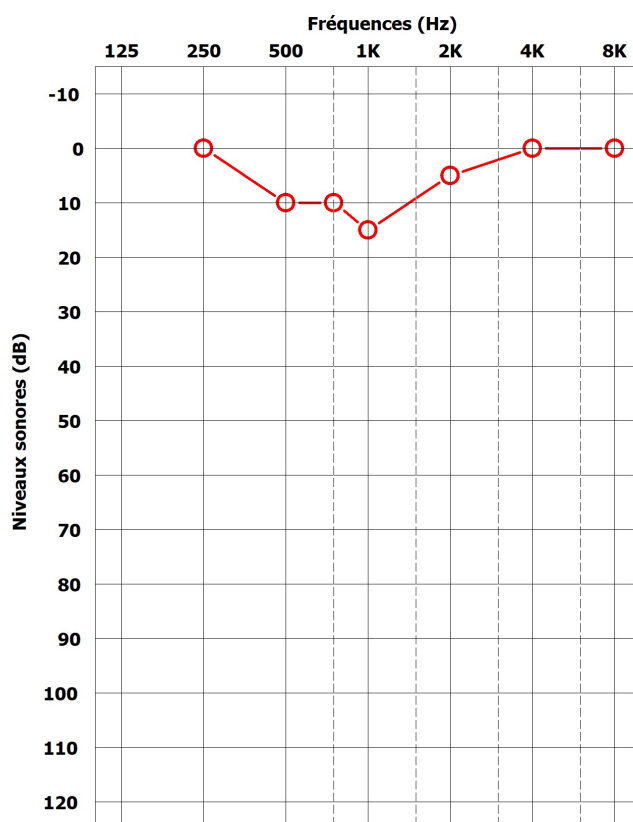

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	10	10		20		15		10
CA Droit		0	10	10	15		5		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes

Données Patient	DIALLO Mamadou saliou
Date de naissance	19/02/1987
Age	37
Société	WELHY
ID	24062011454576160

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021