


MEDVIE


Date du test: 28/02/2024 11:25:37

Durée: 6mn 05s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

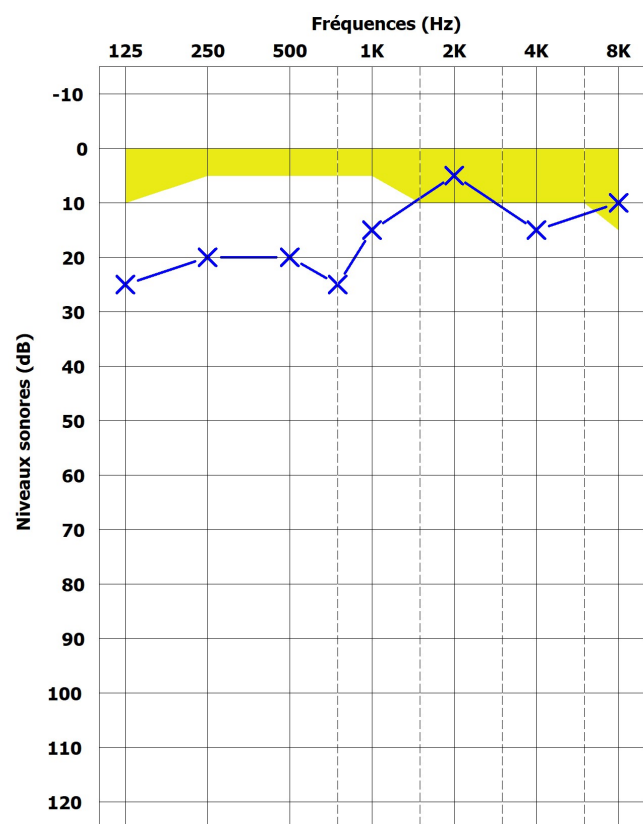

Oreille Gauche

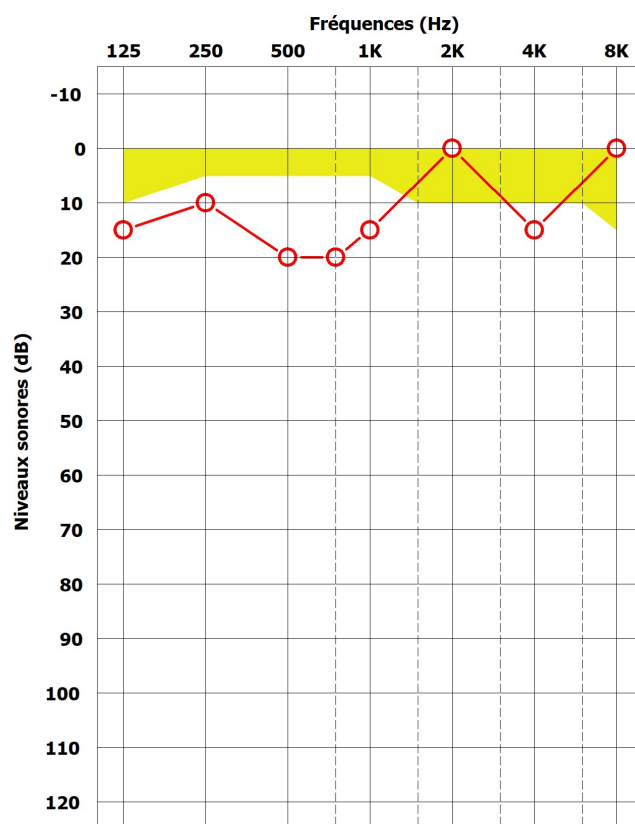

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	20	25	15		5		15		10
CA Droit	15	10	20	20	15		0		15		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA MOUSSA
Date de naissance	07/07/1994
Age	29
Société	WELHY
ID	24022811222598888

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021