


MEDVIE


Date du test: 05/05/2025 09:41:10

Durée: 6mn 34s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

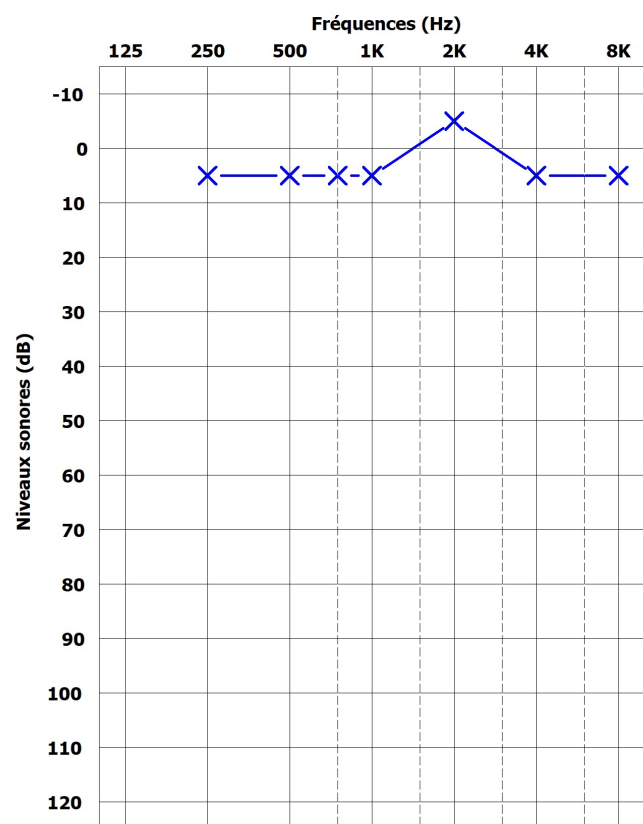

Oreille Gauche

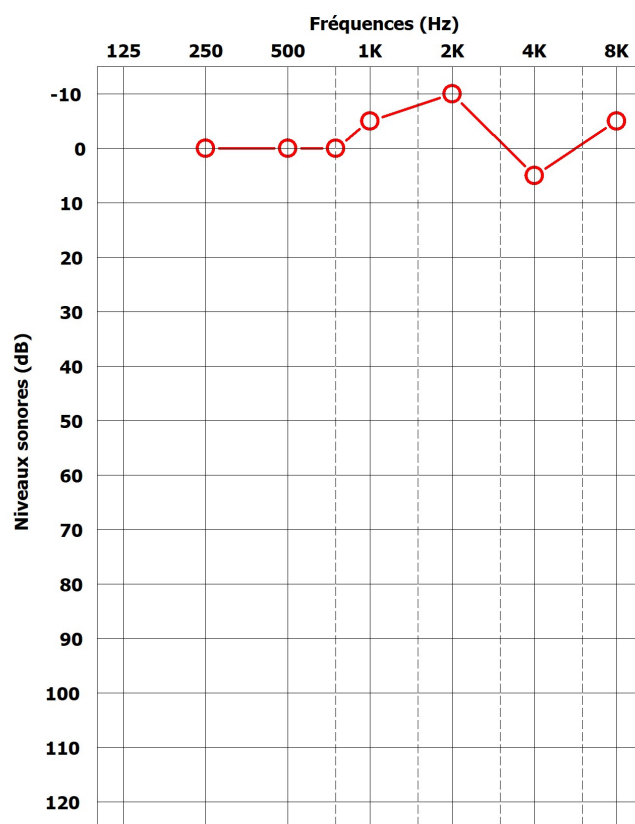

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	5	5	5		-5		5		5
CA Droit		0	0	0	-5		-10		5		-5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	-2,5 dB	---

Notes

Données Patient

CHEN LEI

Date de naissance

13/05/1983

Age

41

Société

WELHY

ID

25050509370769662

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021