

MEDVIE


Date du test: 11/10/2024 14:28:53

Durée: 7mn 52s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
LI YONGJIE	
Date de naissance	15/09/1983
Age	41
Société	WELHY
ID	24101113463492177

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

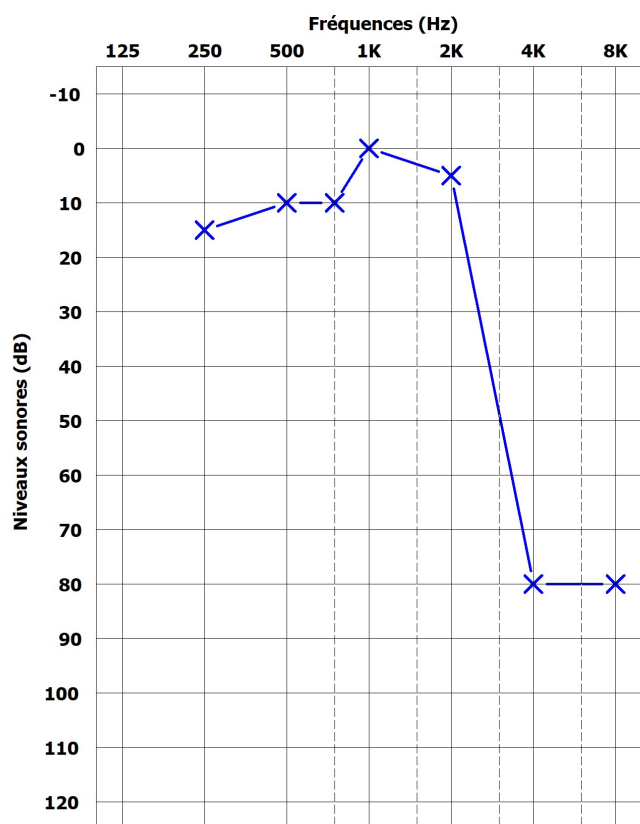

Oreille Gauche

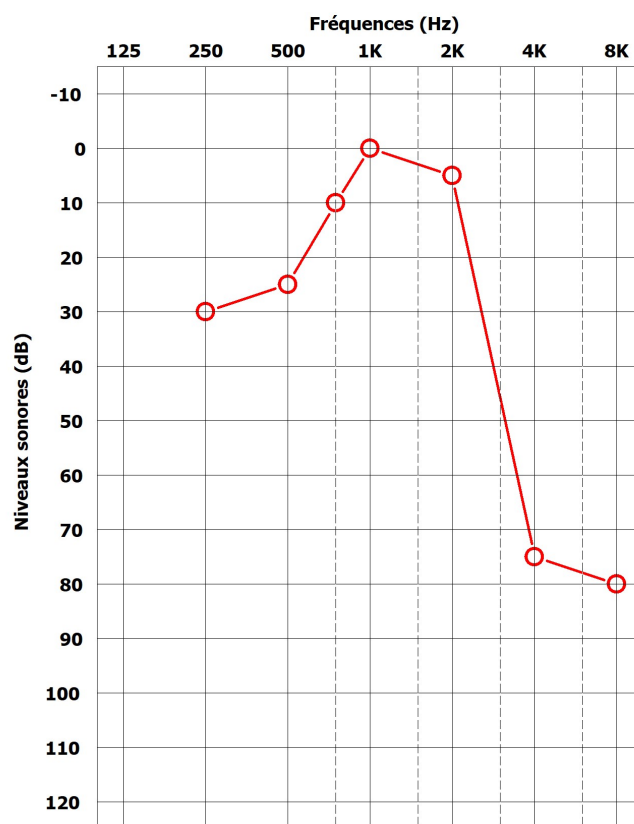

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	10	10	0		5		80		80
CA Droit		30	25	10	0		5		75		80

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes