


MEDVIE


Date du test: 28/02/2024 09:25:30
Durée: 9mn 53s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DOUKOURE MABINTOU	
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	WELHY
ID	24022808383013510

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

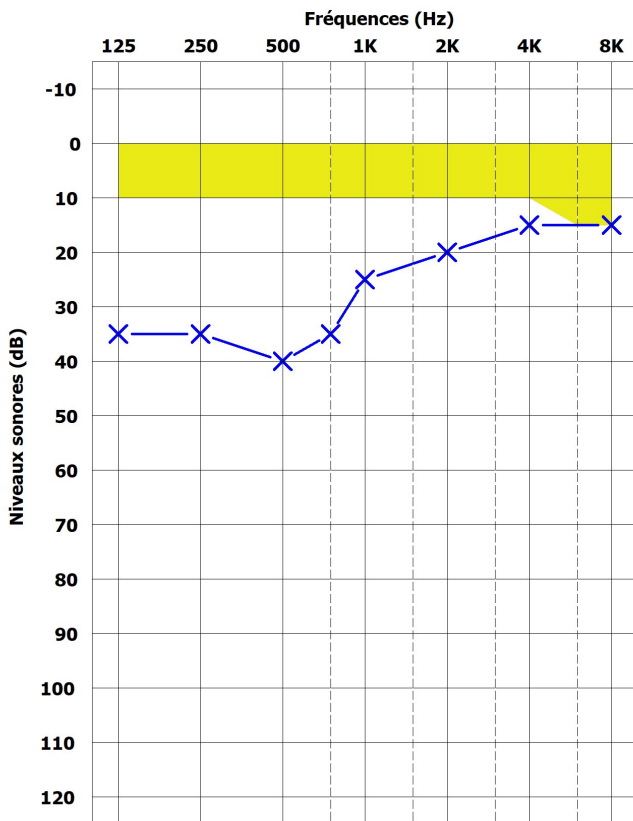

Oreille Gauche

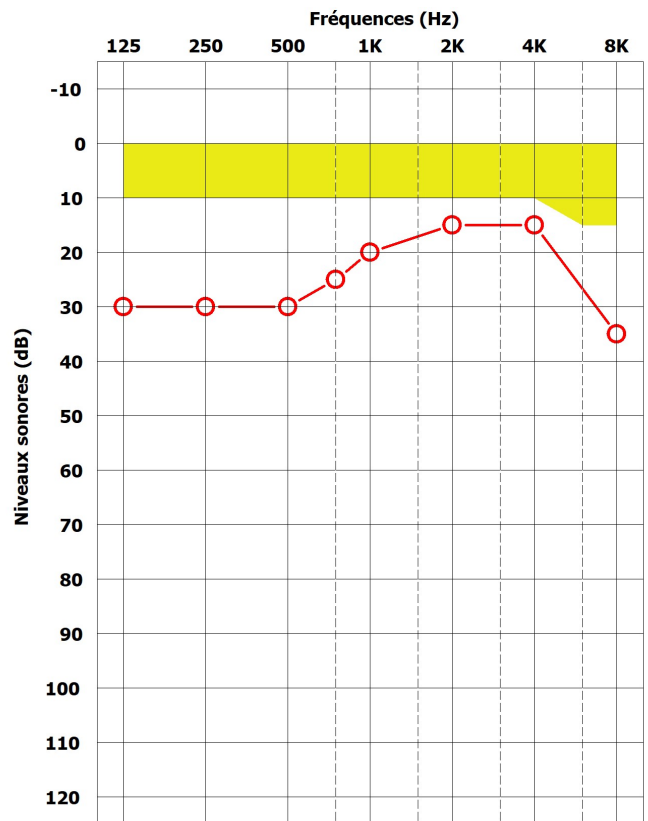

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	35	40	35	25		20		15		15
CA Droit	30	30	30	25	20		15		15		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	25,0 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes