



MEDVIE

Date du test: 04/06/2024 13:36:09
Durée: 4mn 20s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

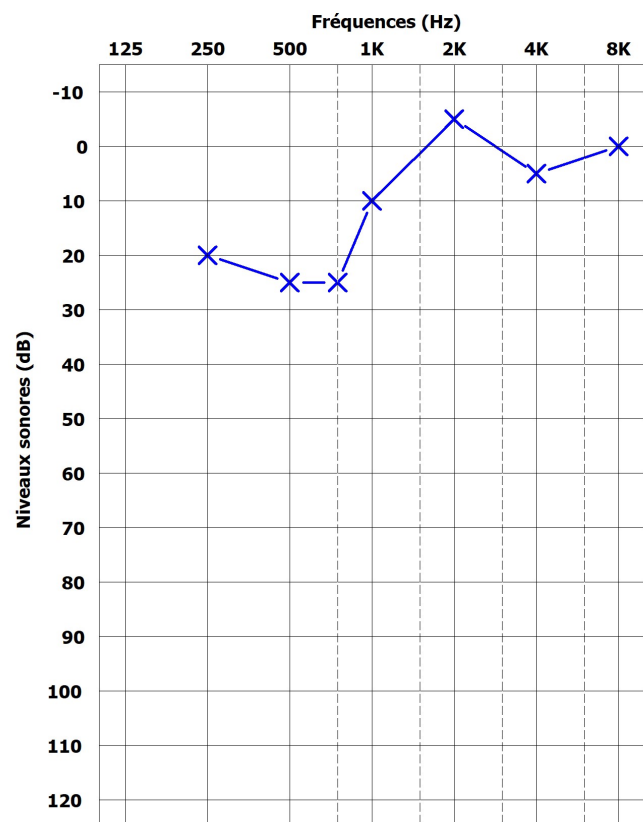

Oreille Gauche

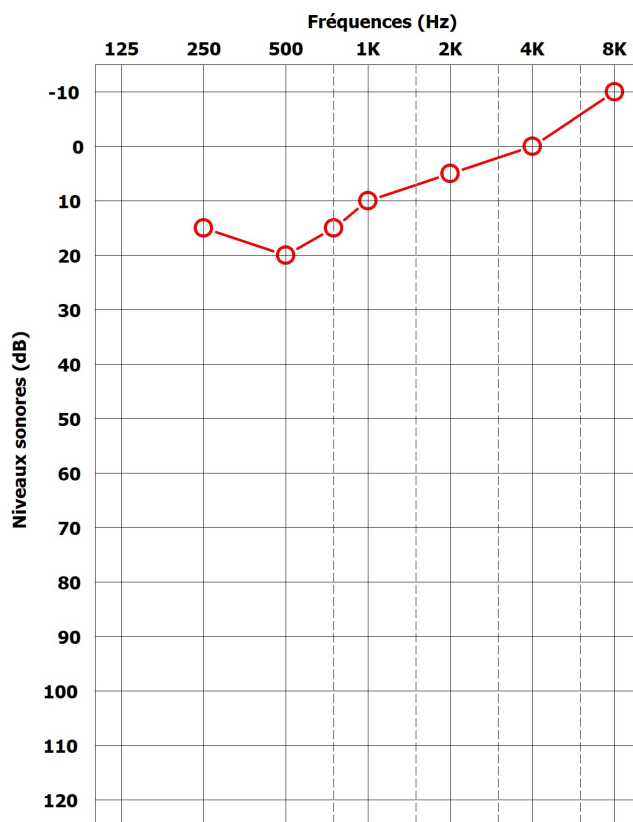

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	25	10		-5		5		0
CA Droit		15	20	15	10		5		0		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes

Données Patient	
CAMARA MAMADY JOSUE	
Date de naissance	26/10/1992
Age	31
Société	mv/WELHY
ID	24060413330613284

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021