


MED VIE


Date du test: 11/07/2024 10:32:44
Durée: 3mn 48s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		DIALLO TIGUIDANKE
Date de naissance	18/05/1958	
Age	66	
Société	WELHY	
ID	24071110275413820	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

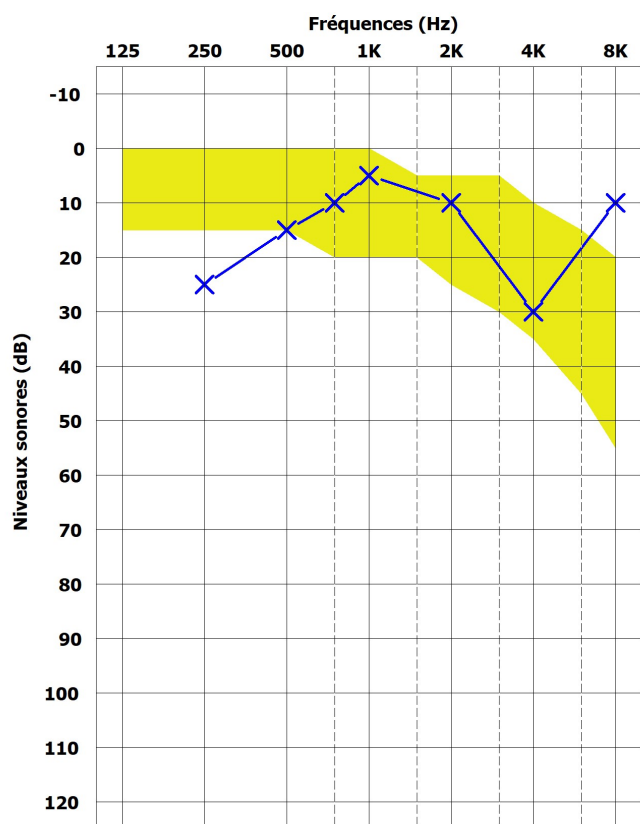

Oreille Gauche

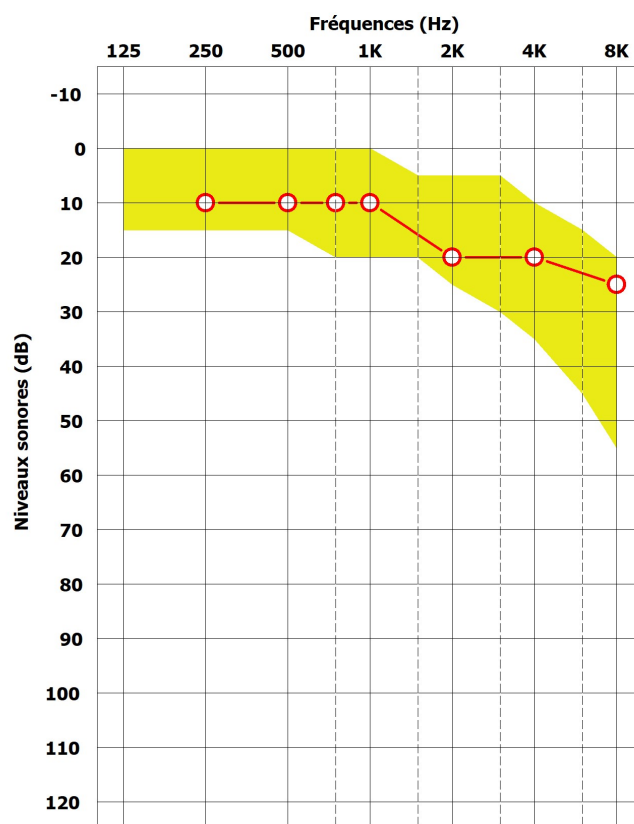

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	15	10	5		10		30		10
CA Droit		10	10	10	10		20		20		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes