


MEDVIE


Date du test: 08/10/2024 11:51:02

Durée: 4mn 10s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

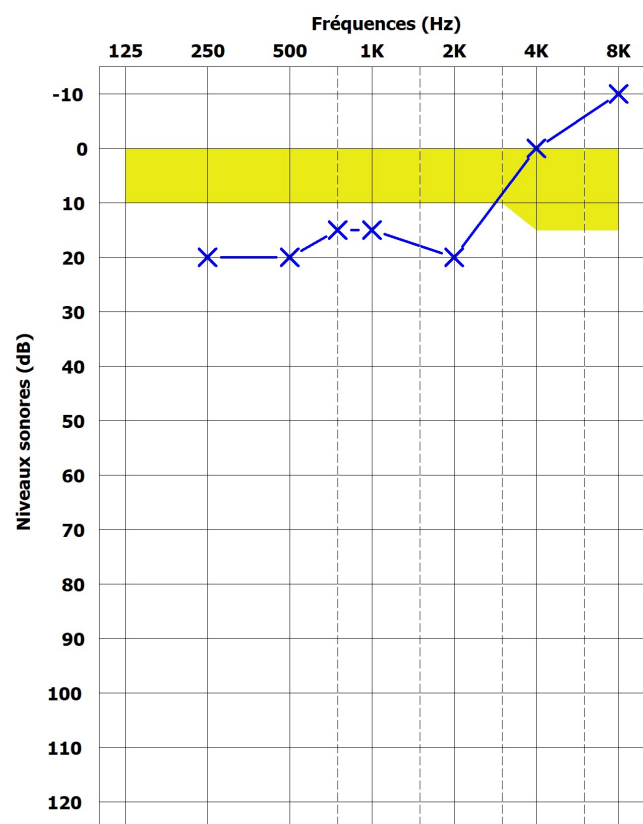

Oreille Gauche

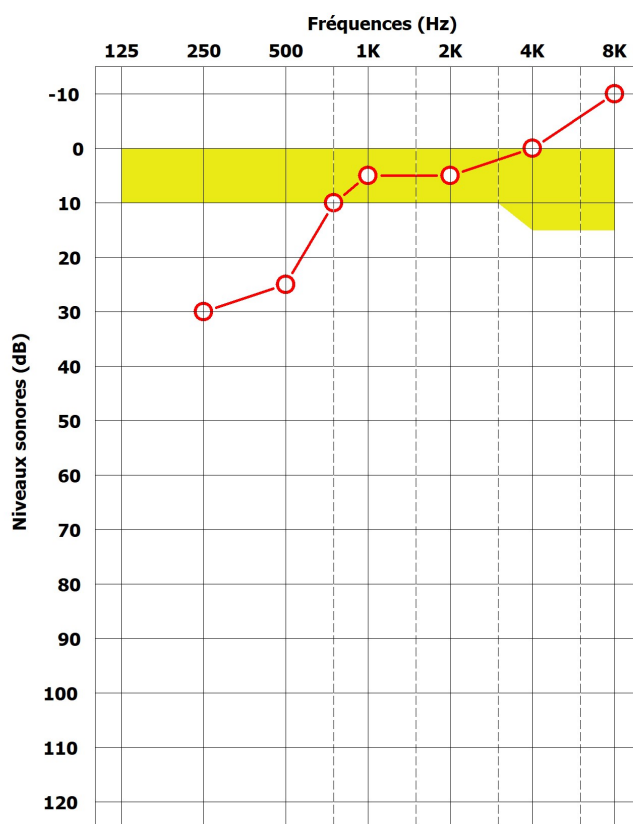

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	15	15		20		0		-10
CA Droit		30	25	10	5		5		0		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes

Données Patient	KOUAME N'GUESSAN STEPHANE
Date de naissance	18/12/1990
Age	33
Société	WELHY
ID	24100811414295366

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021