


MEDVIE

Date du test: 19/08/2024 14:47:11

Durée: 5mn 46s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

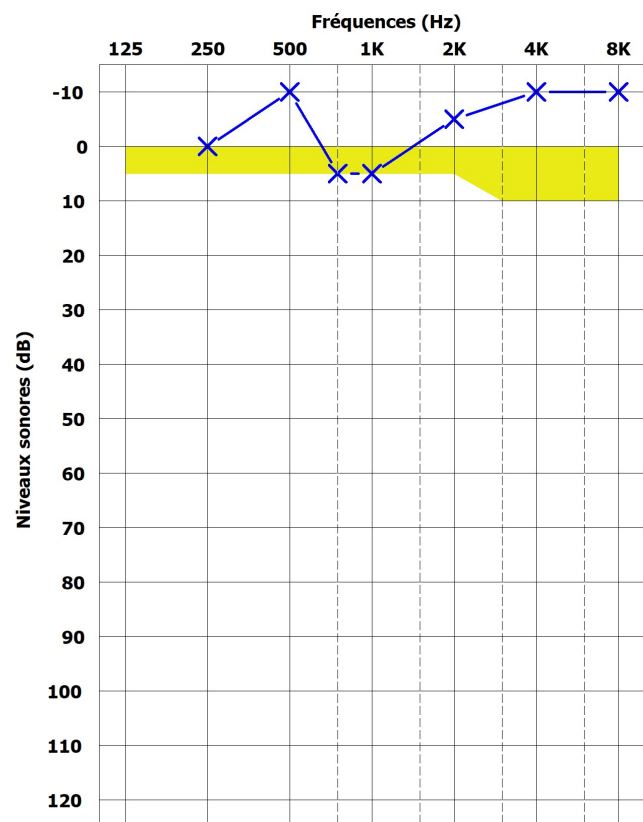

Oreille Gauche

Données Patient	
CAMARA MOHAMED	
Date de naissance	26/05/2003
Age	21
Société	WELHY
ID	24081914445964450

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

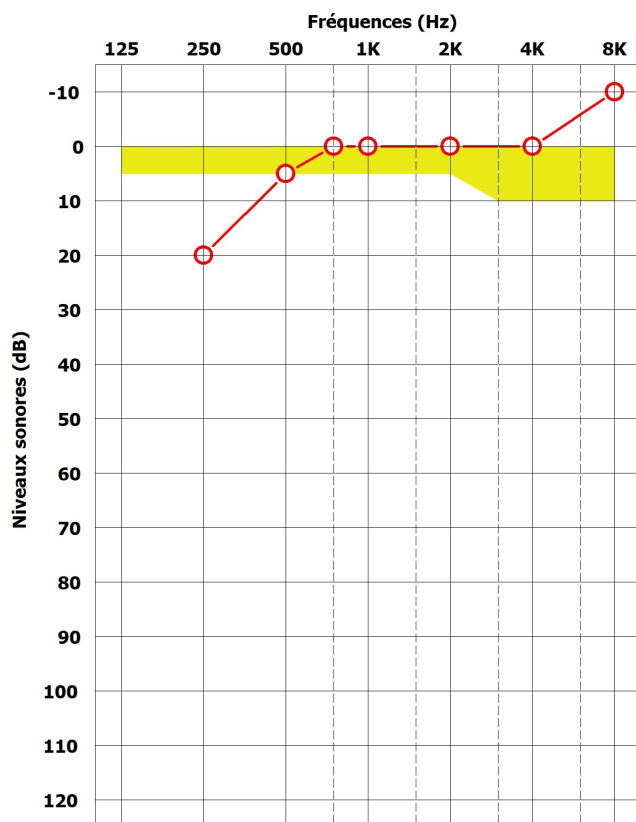

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	-10	5	5		-5		-10		-10
CA Droit		20	5	0	0		0		0		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-5,0 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes