


MEDVIE


Date du test: 31/05/2025 11:09:08

Durée: 6mn 49s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

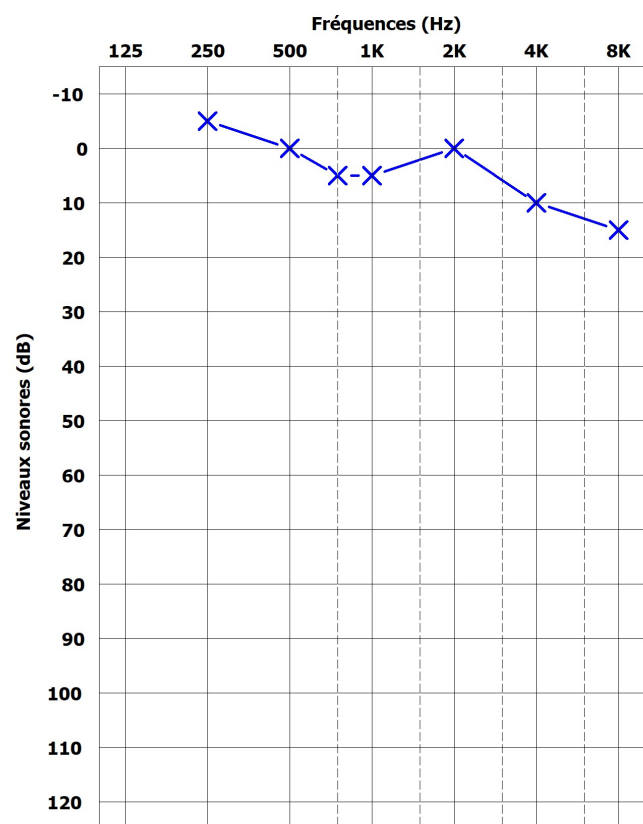

Oreille Gauche

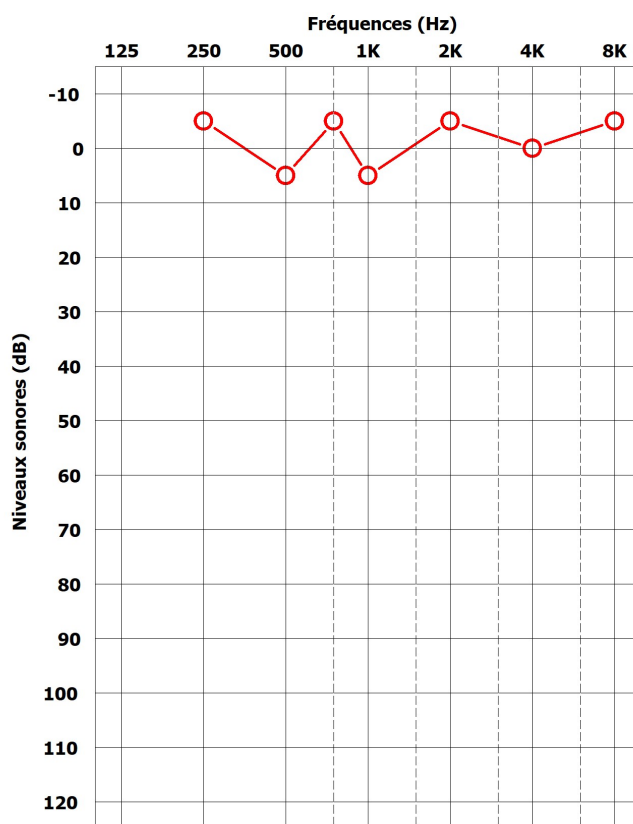

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	0	5	5		0		10		15
CA Droit		-5	5	-5	5		-5		0		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes

Données Patient	ZHAO WEI WEI
Date de naissance	12/03/1986
Age	39
Société	WELHY CIS
ID	25053111044654058

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021