


MEDVIE

Date du test: 26/03/2024 11:33:18

Durée: 6mn 18s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

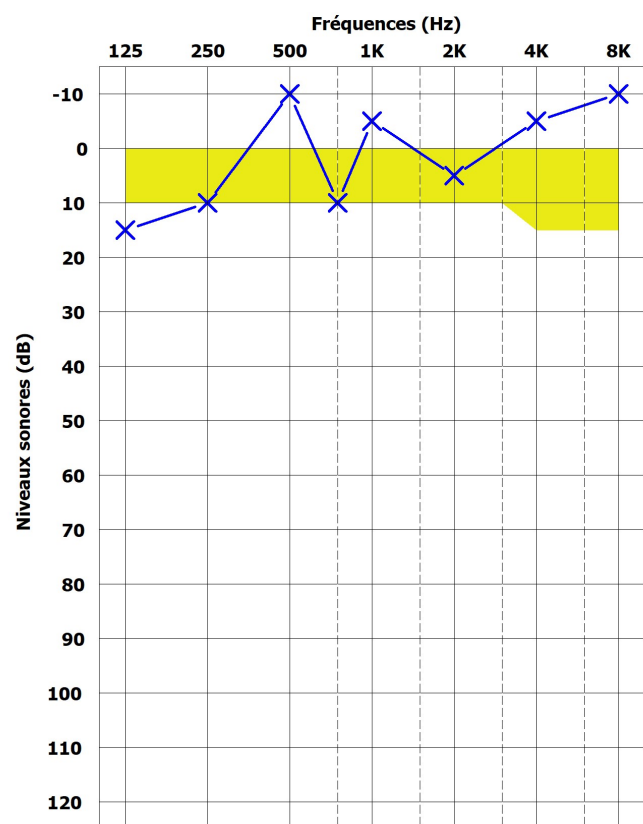

Oreille Gauche

Données Patient	
DOUKOURE BANGALY	
Date de naissance	20/05/1990
Age	33
Société	CR18
ID	24032611305070363

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

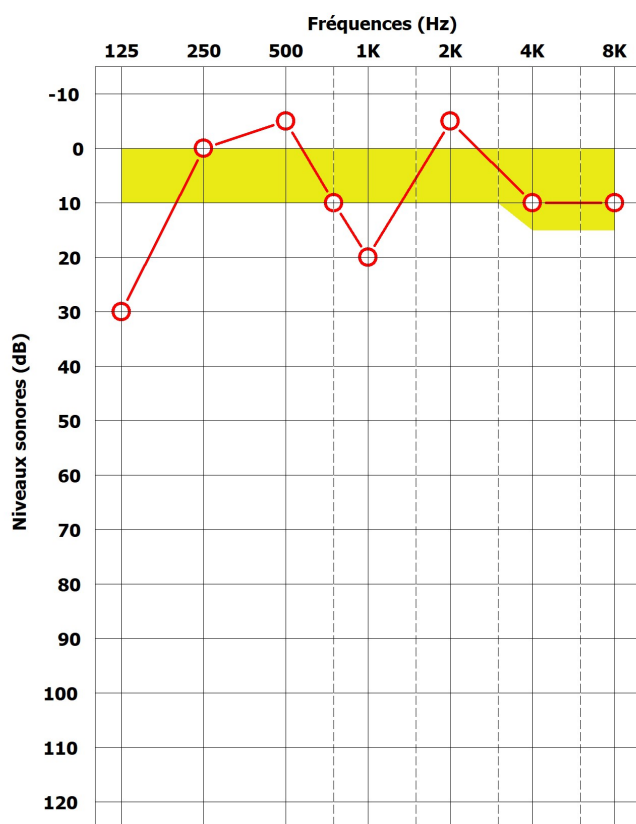

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	10	-10	10	-5		5		-5		-10
CA Droit	30	0	-5	10	20		-5		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-3,8 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes