


MEDVIE


Date du test: 05/03/2025 16:10:39
Durée: 3mn 33s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA MOHAMED	
Date de naissance	01/03/1999
Age	26
Société	CR18
ID	25030515461793311

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

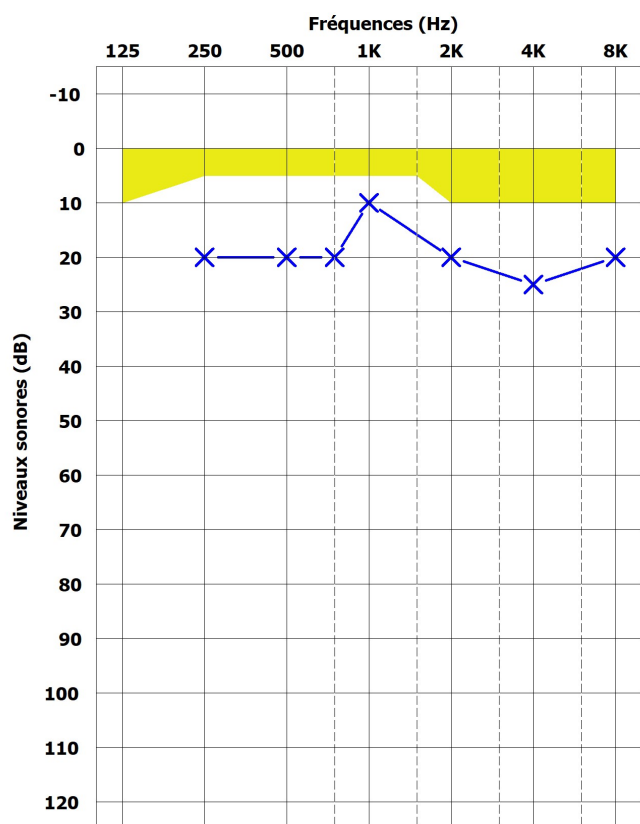

Oreille Gauche

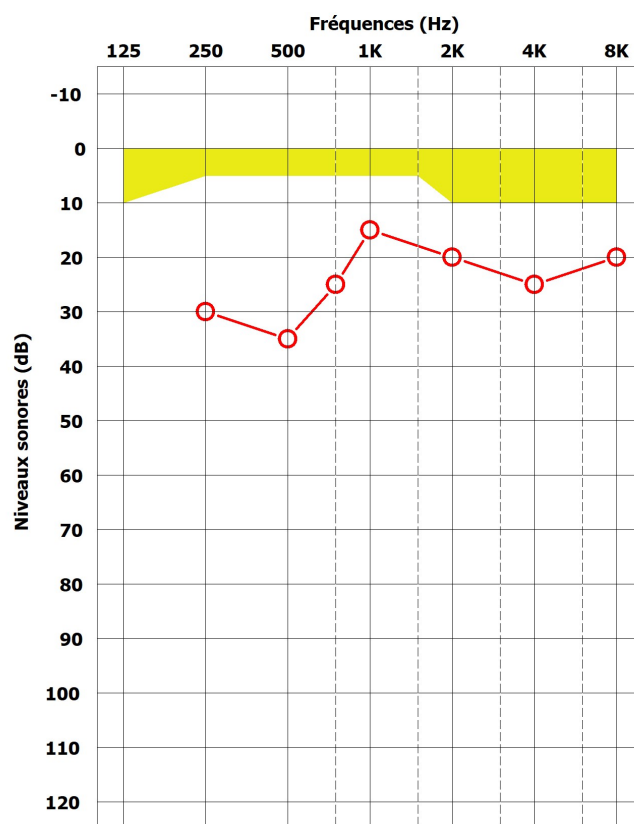

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	20	10		20		25		20
CA Droit		30	35	25	15		20		25		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes