


MEDVIE


Date du test: 05/03/2025 16:16:06

Durée: 4mn 09s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

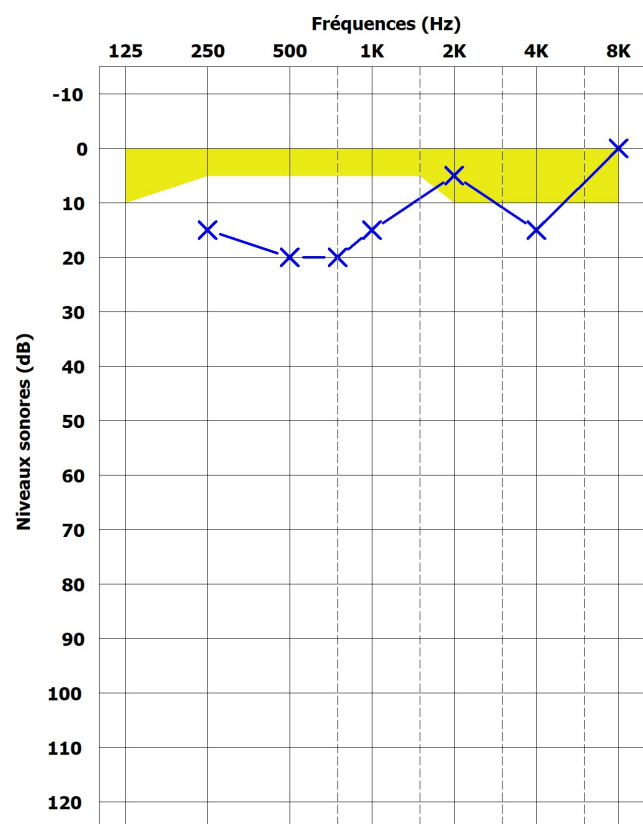

Oreille Gauche

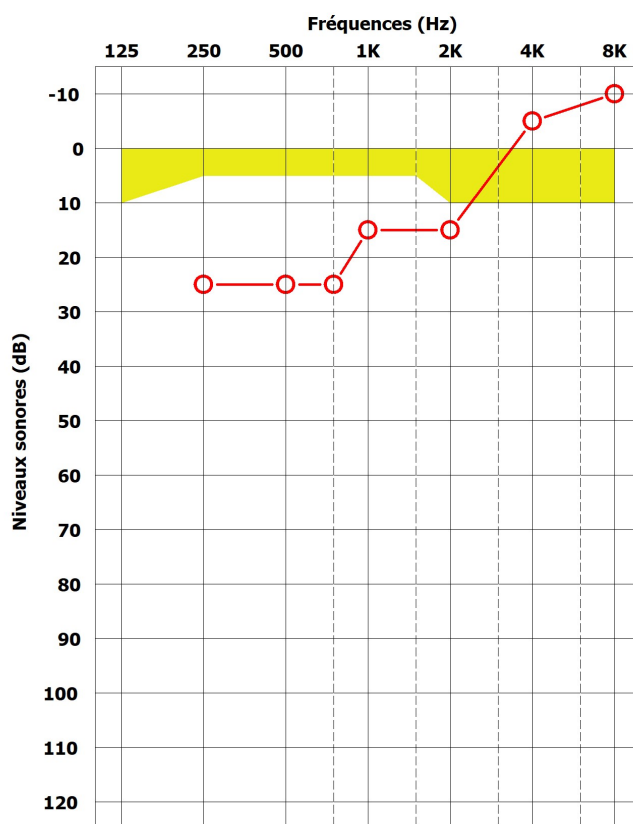

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	20	15		5		15		0
CA Droit		25	25	25	15		15		-5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes

Données Patient	CONDE ADAMA
Date de naissance	01/01/2000
Age	25
Société	CR18
ID	25030515585920945

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021