


MEDVIE


Date du test: 10/05/2024 16:06:13
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient		CONDE SIDIKI
Date de naissance	01/01/2002	
Age	22	
Société	CR18	
ID	24051016011290295	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

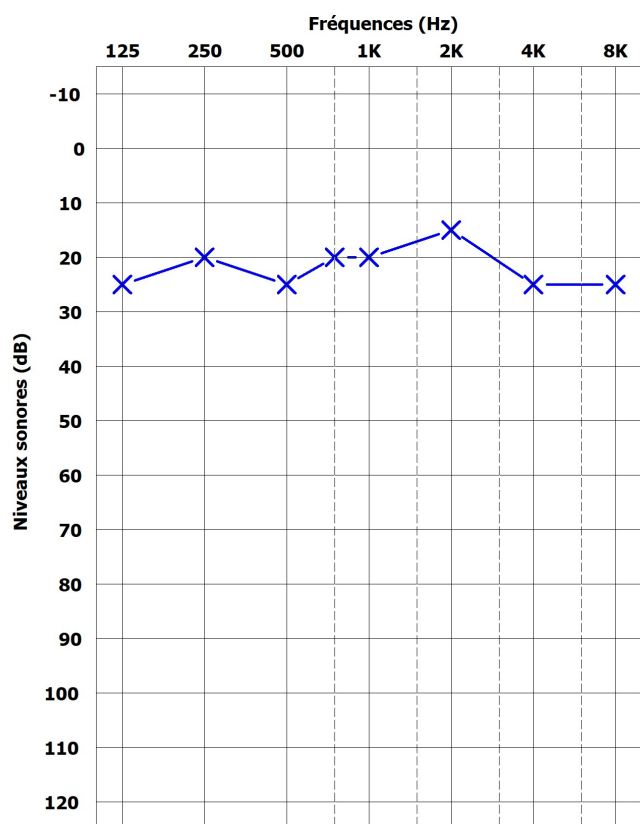

Oreille Gauche

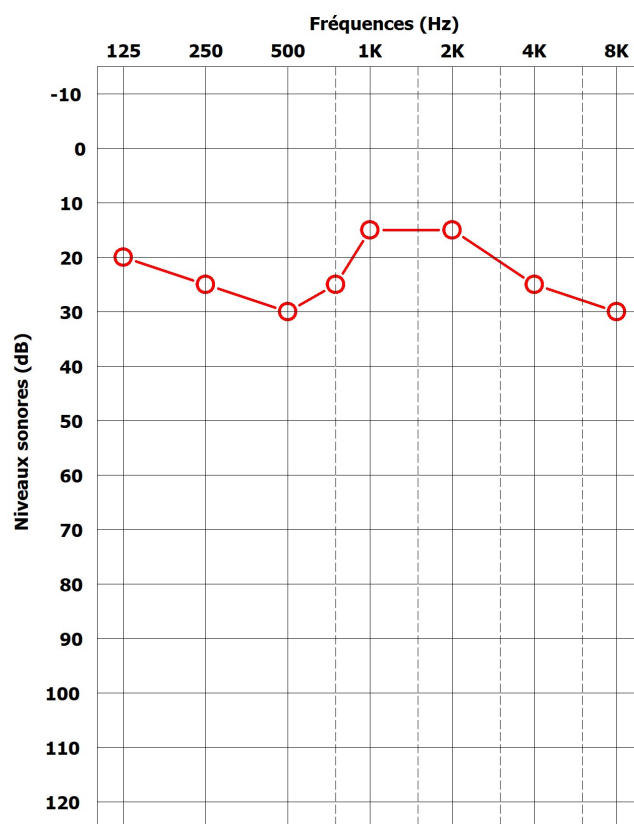

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	25	20	20		15		25		25
CA Droit	20	25	30	25	15		15		25		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes