


MEDVIE BEYLA


Date du test: 16/12/2024 15:13:25

Durée: 5mn 05s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

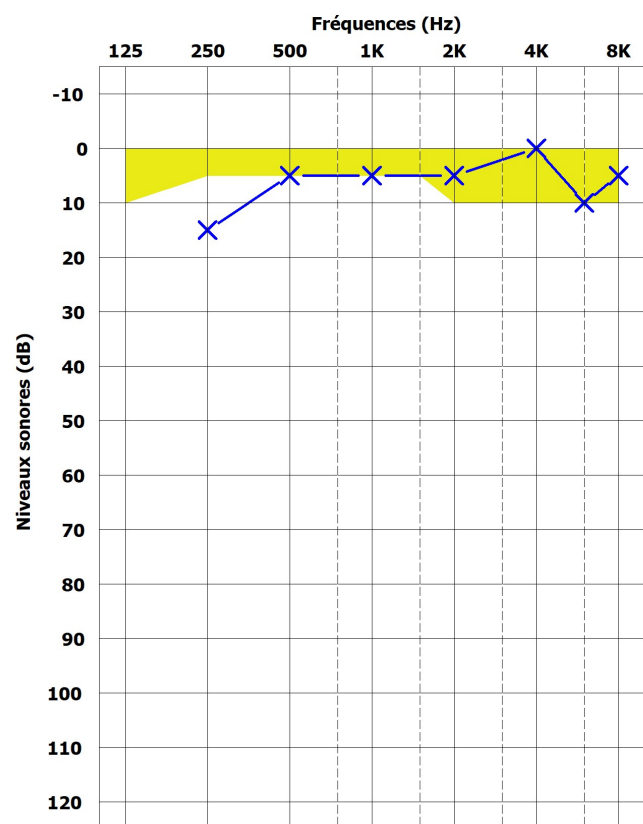

Oreille Gauche

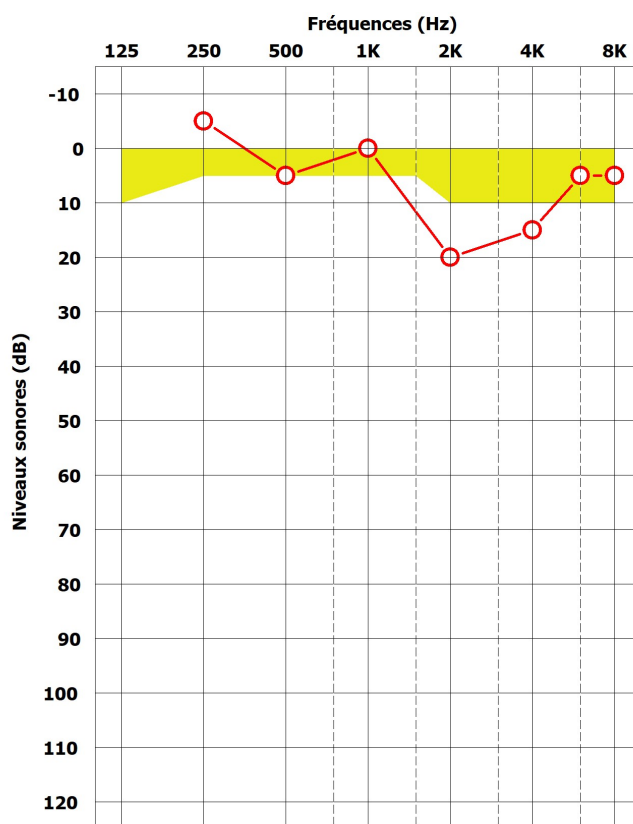

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	5		5		5		0	10	5
CA Droit		-5	5		0		20		15	5	5

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	5,0 dB
CA Droit	---	0,0 dB

Notes

Données Patient	MANSARE LANCINE
Date de naissance	01/01/2000
Age	24
Société	CR18
ID	24121615121367859

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021