

MEDVIE


Date du test: 05/08/2025 15:11:51

Durée: 3mn 59s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BAMBA SIDIKI	
Date de naissance	15/08/1988
Age	36
Société	CR18
ID	25080515041001685

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

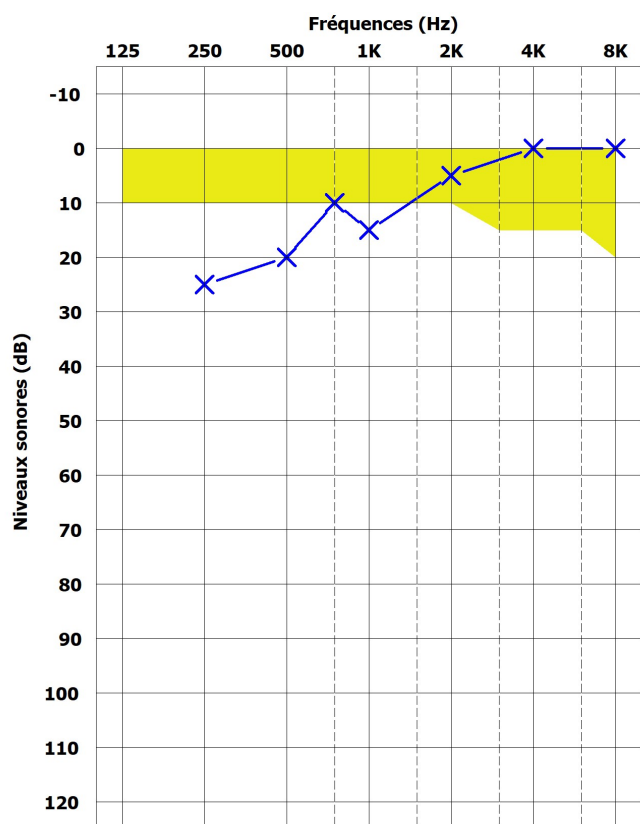

Oreille Gauche

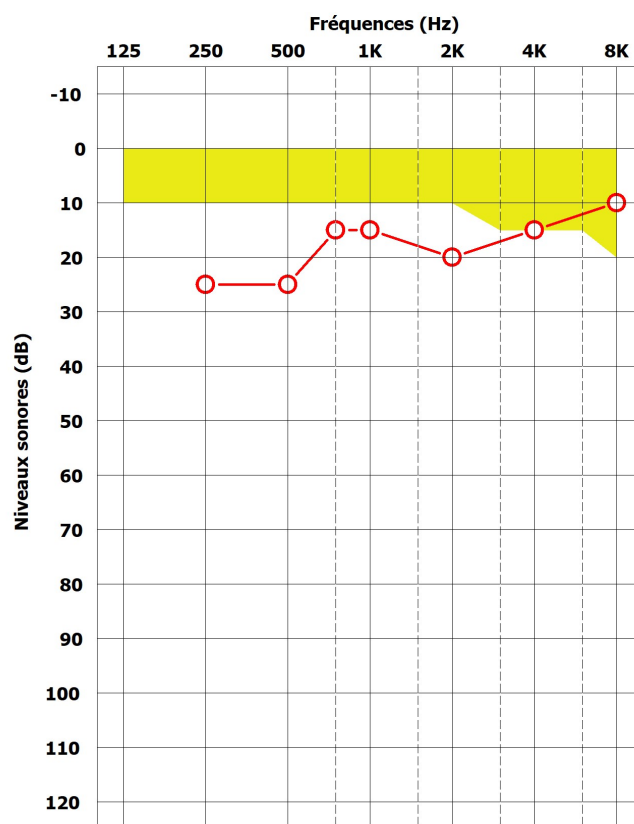

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	10	15		5		0		0
CA Droit		25	25	15	15		20		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes