

MEDVIE


Date du test: 29/09/2024 17:17:44

Durée: 6mn 32s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CONDE ABDOULAYE	
Date de naissance	01/01/1989
Age	35
Société	CR18
ID	24092917020259770

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

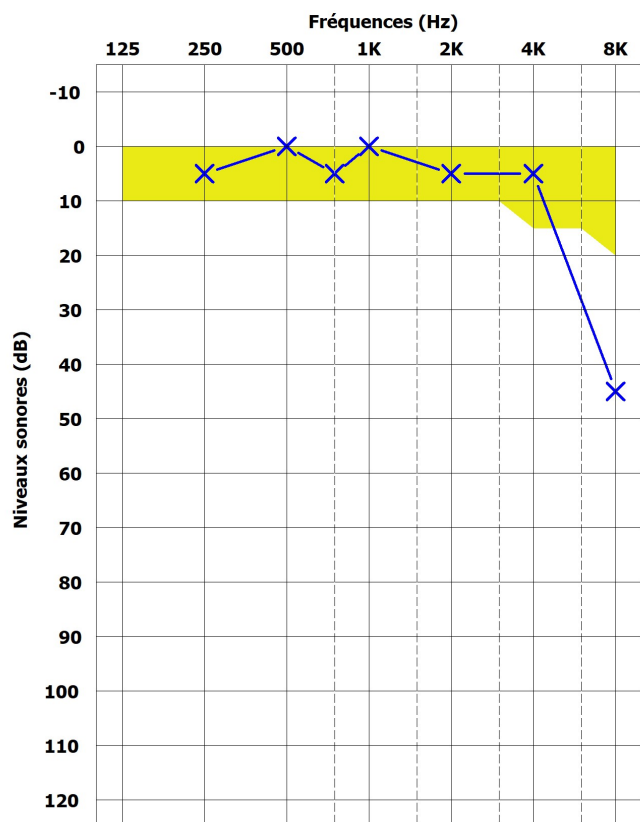

Oreille Gauche

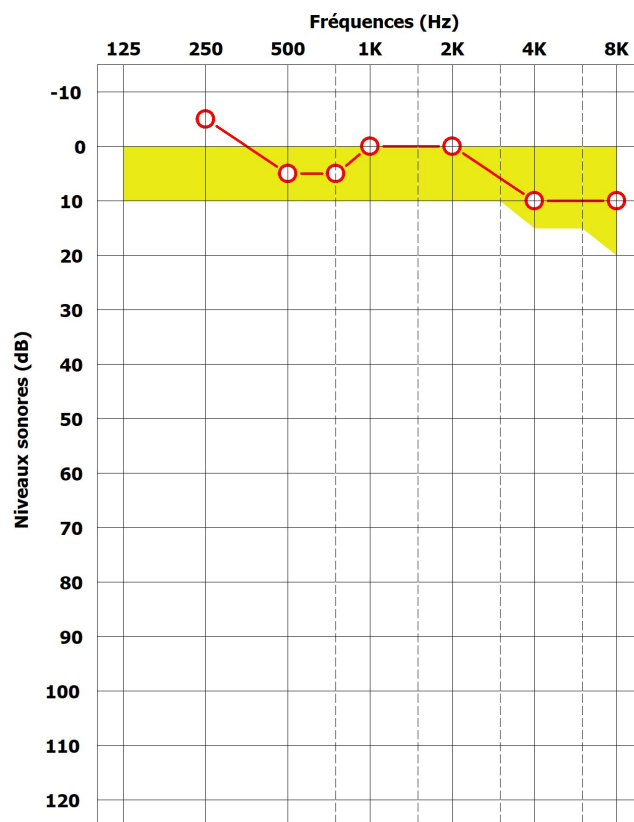

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	0	5	0		5		5		45
CA Droit		-5	5	5	0		0		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes