

MEDVIE


Date du test: 29/02/2024 15:12:24

Durée: 9mn 14s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	TOURE MOUCTAR
Date de naissance	01/04/2002
Age	21
Société	CR18
ID	24022915090443382

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

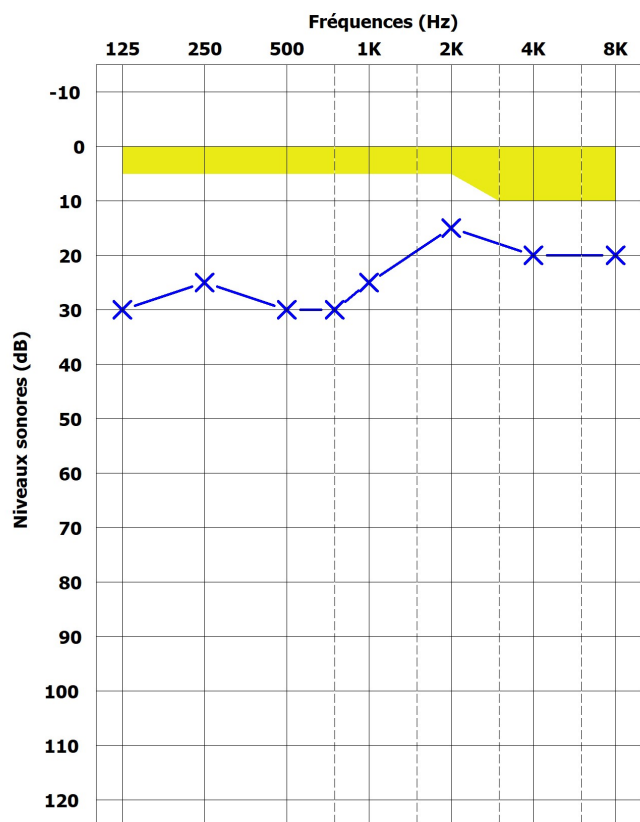

Oreille Gauche

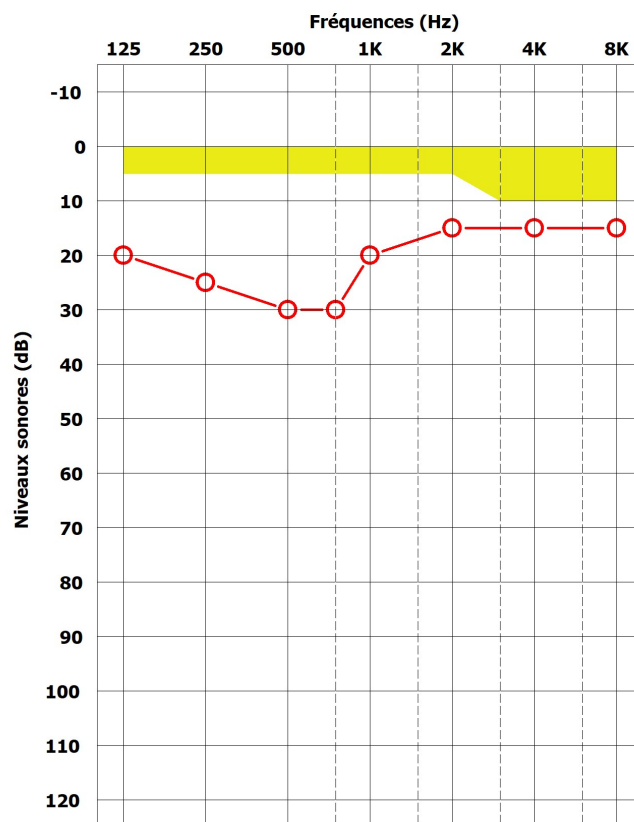

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	25	30	30	25		15		20		20
CA Droit	20	25	30	30	20		15		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes