

MEDVIE


Date du test: 18/03/2024 15:07:02

Durée: 7mn 10s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CISSE MAMADY
Date de naissance	01/01/1999	
Age	25	
Société	CR18	
ID	24031815050051149	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

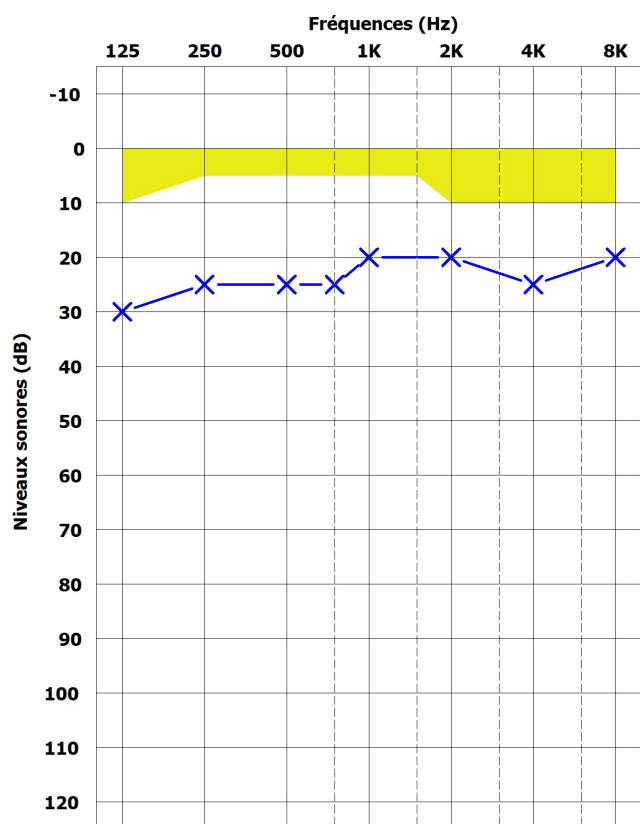

Oreille Gauche

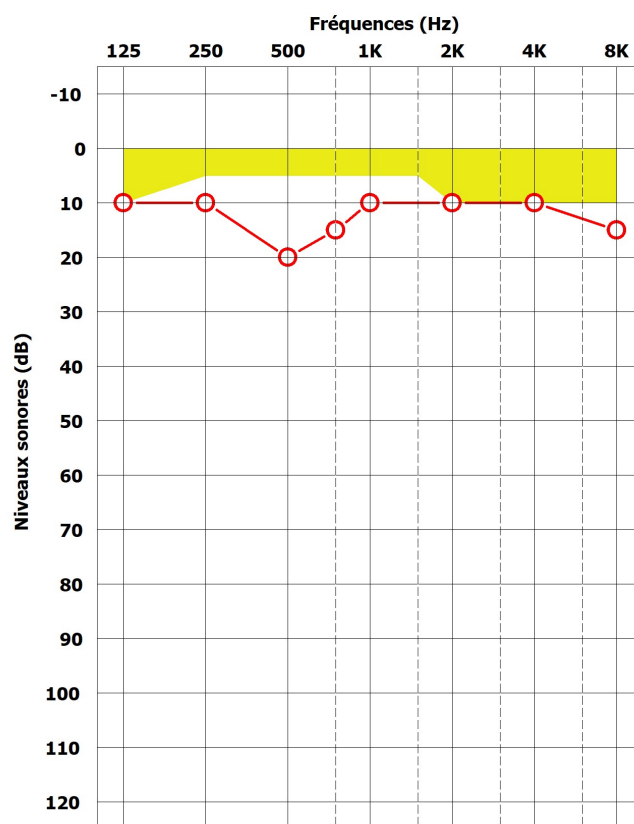

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	25	25	25	20		20		25		20
CA Droit	10	10	20	15	10		10		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes