


MEDVIE


Date du test: 07/03/2024 20:22:49
Durée: 5mn 32s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CAMARA Mamadi
Date de naissance	01/01/1979	
Age	45	
Société	CR18	
ID	24030720202890455	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

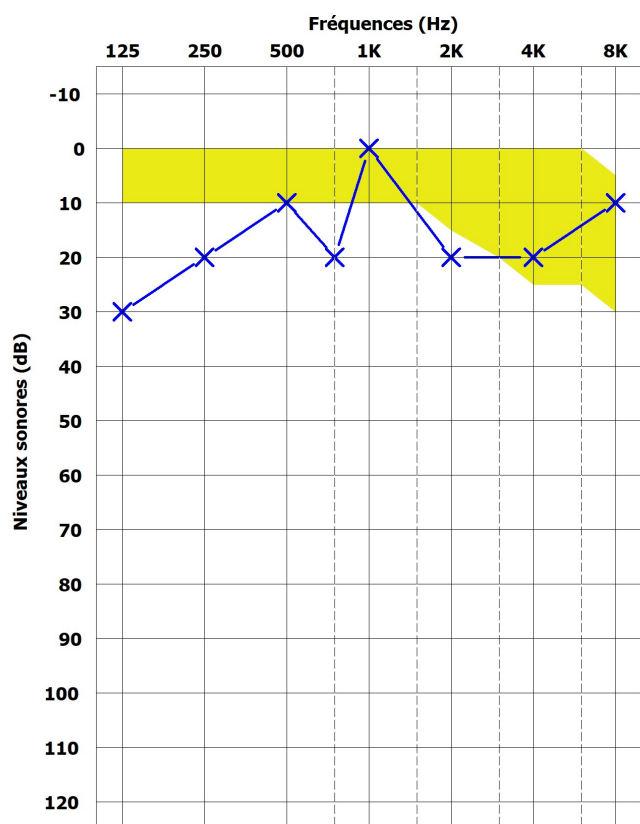

Oreille Gauche

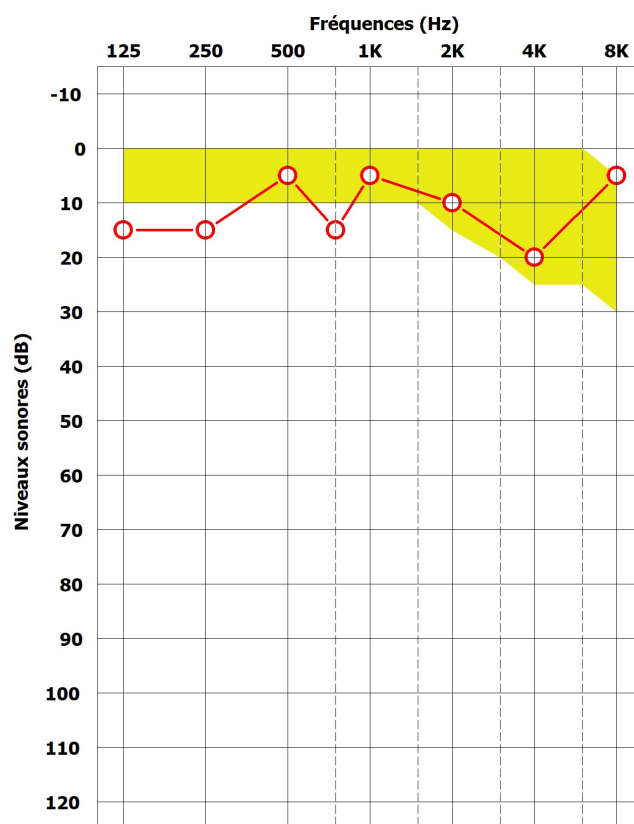

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	20	10	20	0		20		20		10
CA Droit	15	15	5	15	5		10		20		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes