

MEDVIE BEYLA


Date du test: 18/12/2024 13:22:30

Durée: 7mn 53s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DIAWARA SIDIKI
Date de naissance	01/07/1983
Age	41
Société	CR18
ID	24121813175587847

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

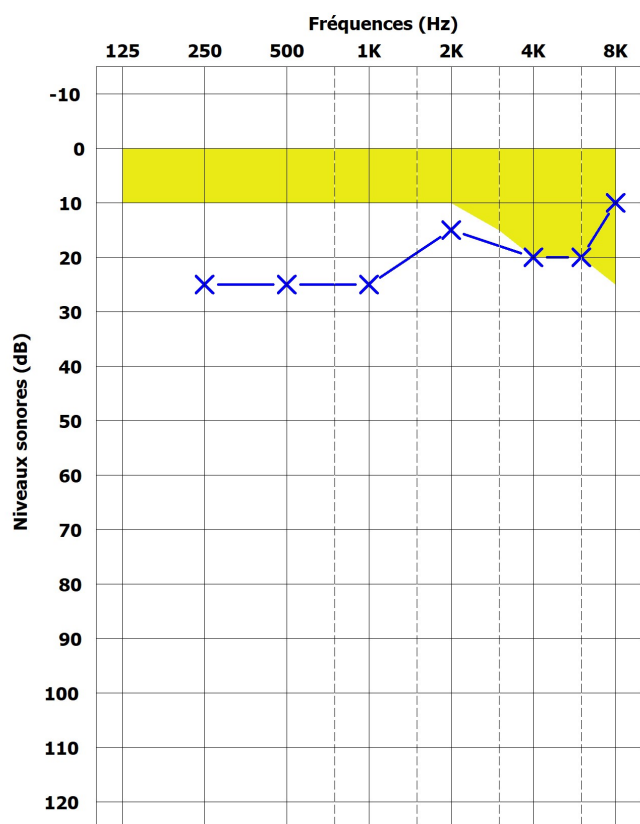

Oreille Gauche

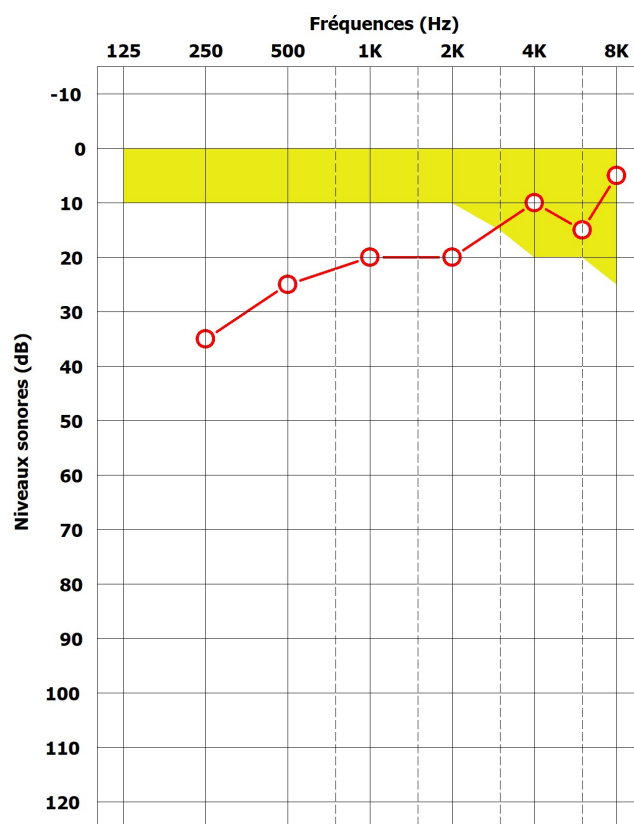

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25		25		15		20	20	10
CA Droit		35	25		20		20		10	15	5

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	25,0 dB
CA Droit	---	20,0 dB

Notes