


MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 12:21:18
Durée: 4mn 26s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA AMARA	
Date de naissance	13/07/1996
Age	28
Société	CR18
ID	25031411560950697

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

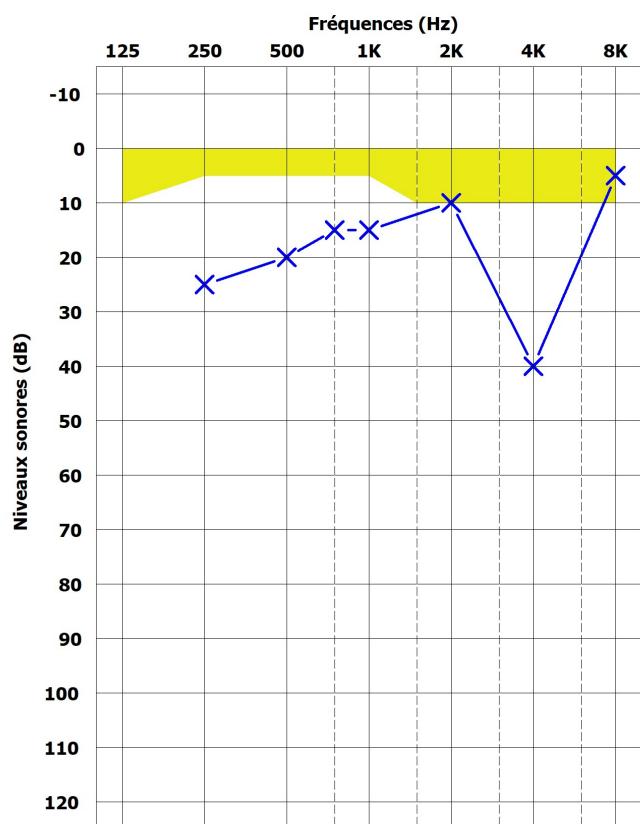

Oreille Gauche

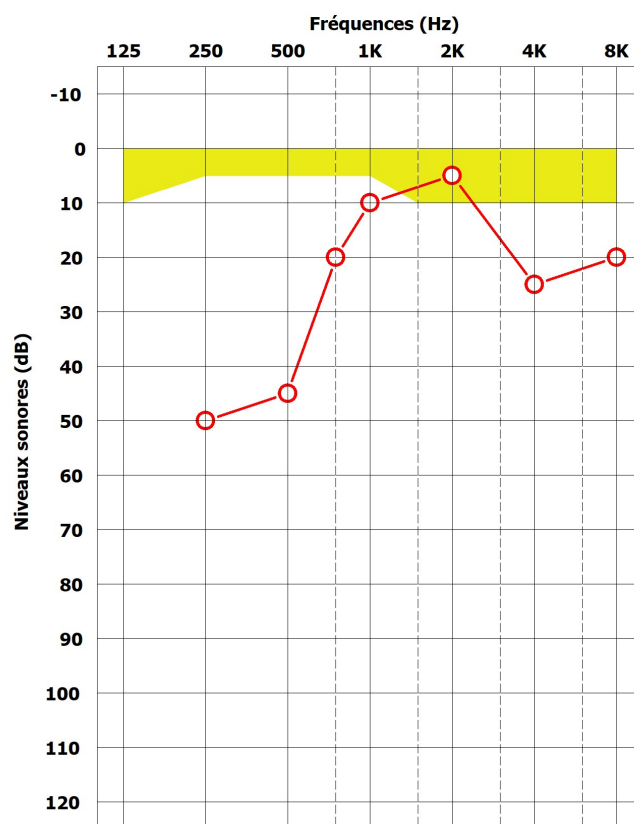

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	15	15		10		40		5
CA Droit		50	45	20	10		5		25		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes