

MEDVIE


Date du test: 15/05/2025 12:21:47

Durée: 4mn 42s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SIDIBE MOHAMED
Date de naissance	01/01/2000
Age	25
Société	CR18
ID	25051512181679917

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

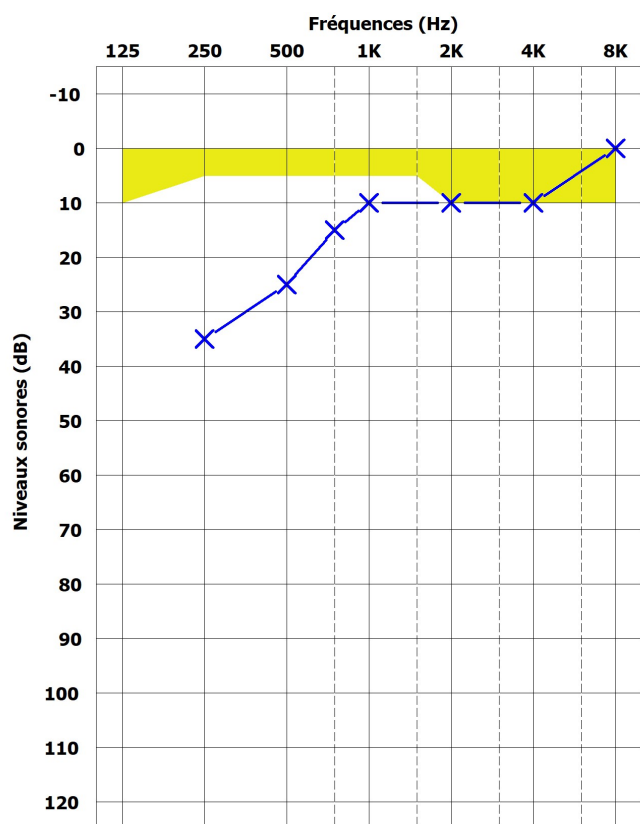

Oreille Gauche

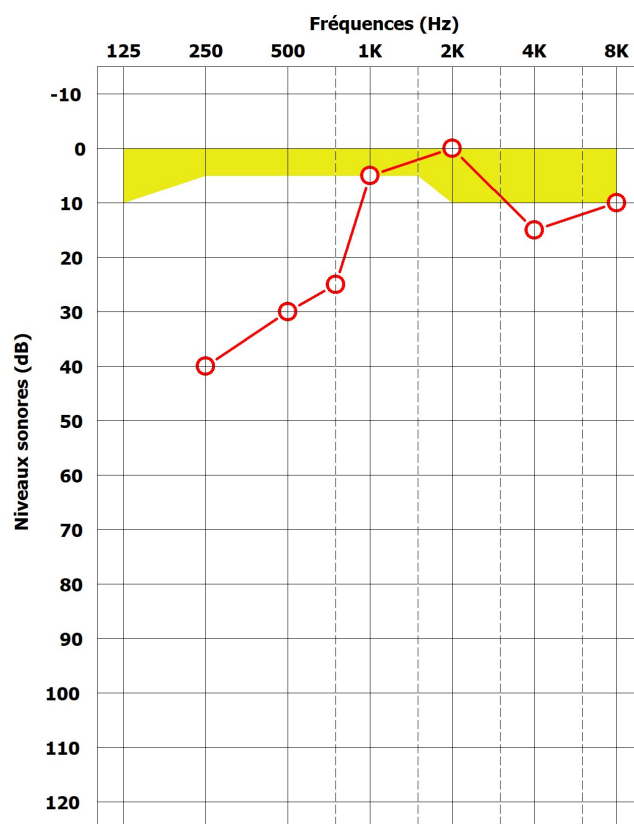

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	25	15	10		10		10		0
CA Droit		40	30	25	5		0		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes