

MEDVIE


Date du test: 07/08/2025 12:16:45

Durée: 3mn 37s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA SEKOU	
Date de naissance	01/07/1990
Age	35
Société	CR18
ID	25080712132209087

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

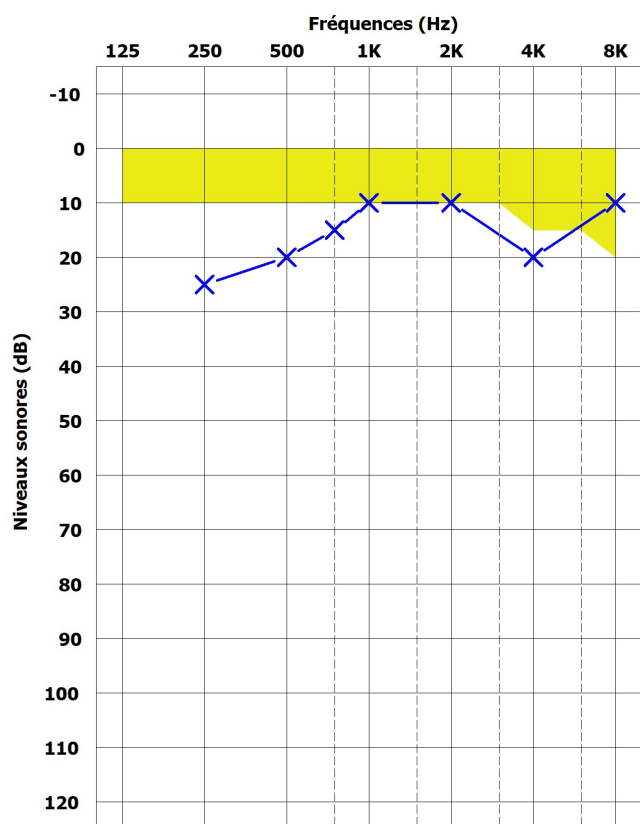

Oreille Gauche

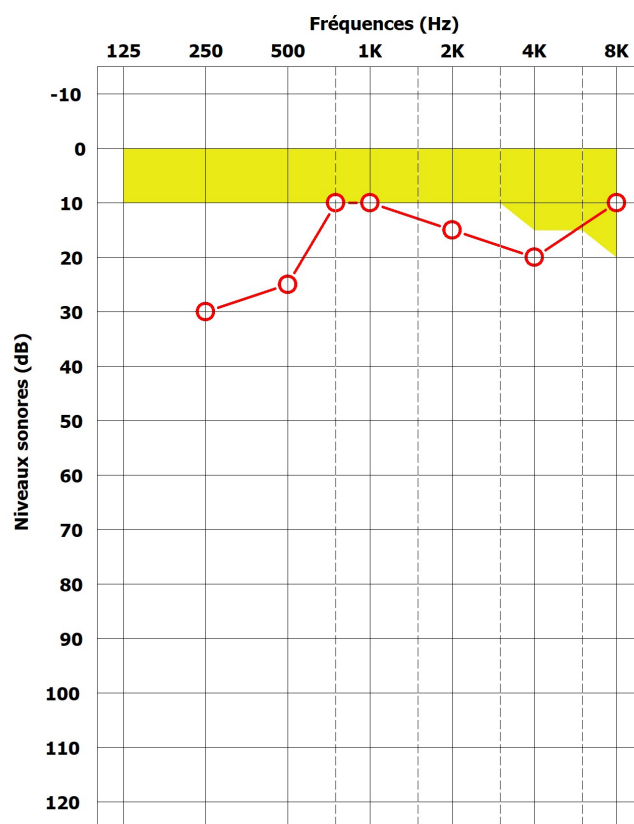

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	15	10		10		20		10
CA Droit		30	25	10	10		15		20		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes