


MEDVIE


Date du test: 12/03/2025 14:30:06
Durée: 4mn 06s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	MAMY SANTOS
Date de naissance	14/06/1992
Age	32
Société	CR18
ID	25031214284630471

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

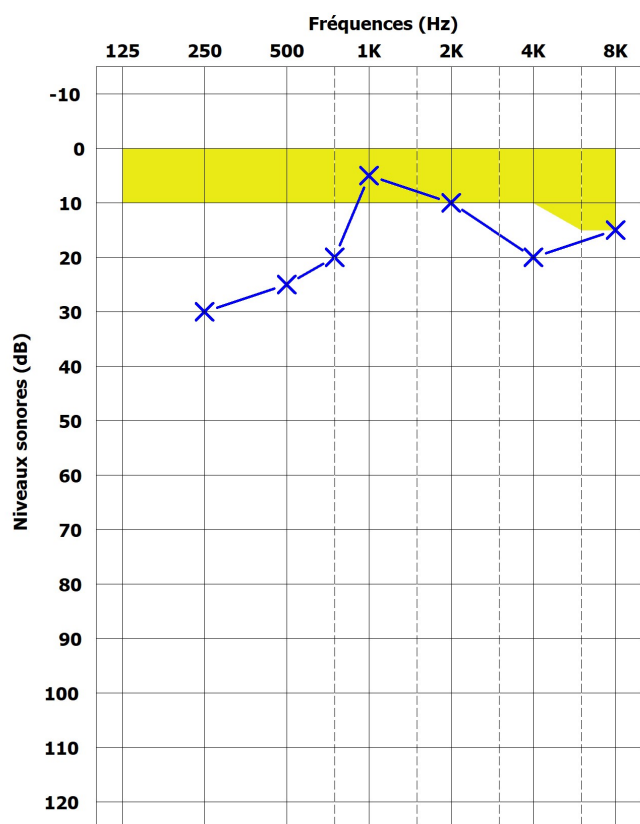

Oreille Gauche

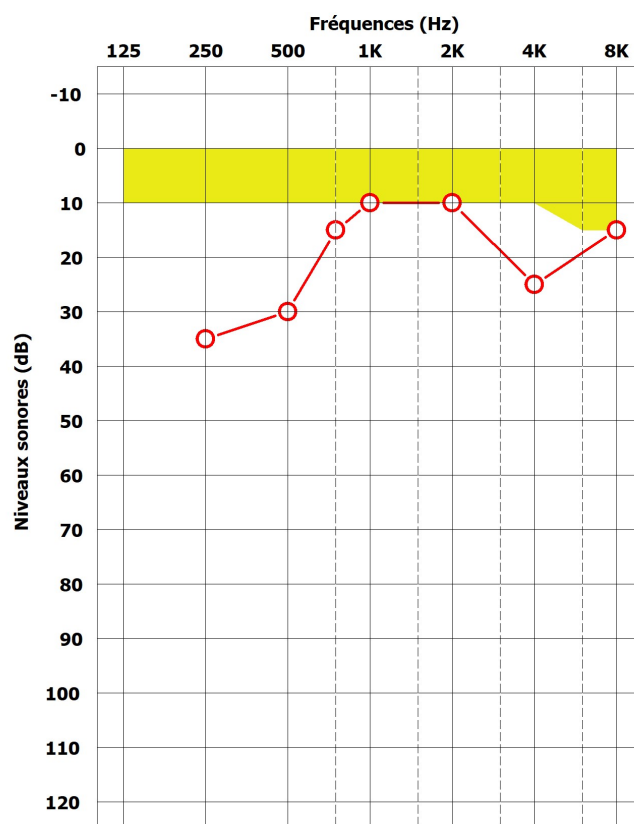

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	20	5		10		20		15
CA Droit		35	30	15	10		10		25		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes