


MEDVIE


Date du test: 10/07/2025 16:00:09

Durée: 5mn 29s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

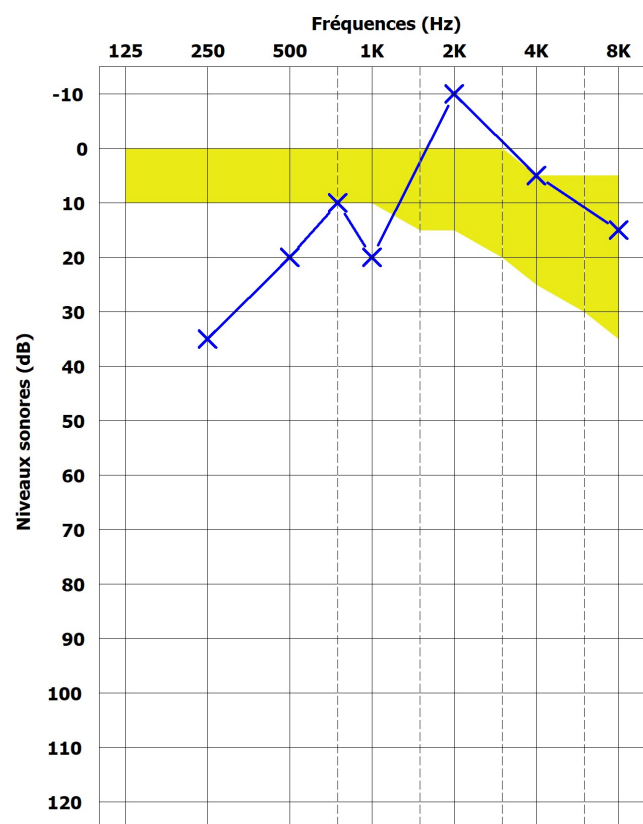

Oreille Gauche

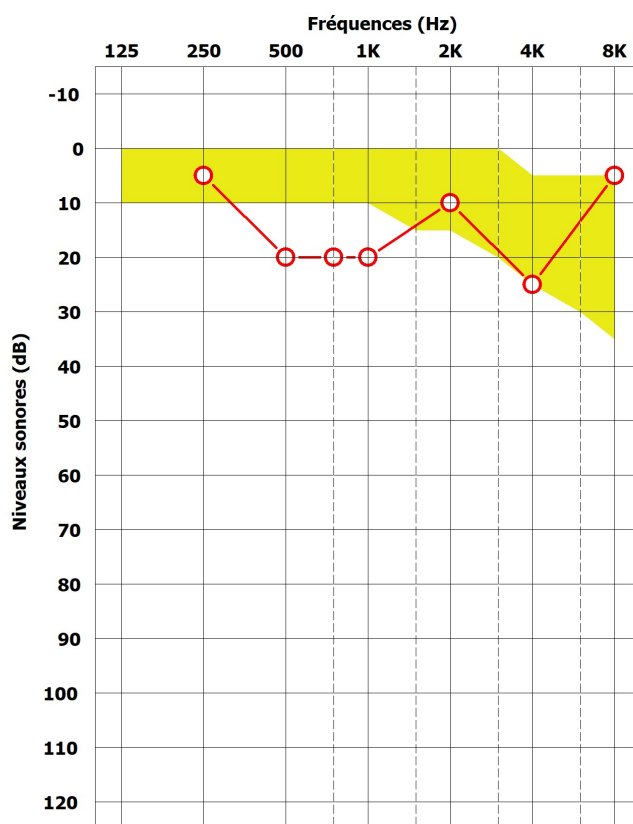

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	20	10	20		-10		5		15
CA Droit		5	20	20	20		10		25		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA AMARA
Date de naissance	01/01/1977
Age	48
Société	CR18
ID	25071015545987484

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021